

I N G . G I A N N I F E R R A R E S E

ACUSTICA-ENERGIA-STRUTTURE-SICUREZZA

REGIONE VENETO
PROVINCIA DI PADOVA



COMUNE DI POZZONOVO

Via Roma
35020 Pozzonovo (PD)

PIANO DELL'ILLUMINAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO (P.I.C.I.L.)

Marzo 2019

Ing. Gianni Ferrarese

INDICE

1	INTRODUZIONE	4
1.1	Finalità del PICIL	4
1.2	Normativa di riferimento	5
1.3	Legislazione regionale	7
2	INQUADRAMENTO TERRITORIALE	8
2.1	Demografia	9
2.2	Storia dell'illuminazione	9
2.3	Inquinamento luminoso	10
2.4	Osservatori astronomici	11
2.5	Integrazione con altri piani territoriali	12
2.6	Aree con sviluppo omogeneo	13
3	STATO DI FATTO DELL'ILLUMINAZIONE	16
3.1	Metodologia di lavoro	16
3.2	Stato di fatto dell'illuminazione pubblica esistente	17
3.3	Analisi delle situazioni critiche	28
3.4	Conformità alla L.R. Veneto 7 agosto 2009, n. 17	29
3.5	Consumi di energia elettrica per l'illuminazione pubblica	29
3.6	Illuminazione privata o a carico di altri enti	32
4	CLASSIFICAZIONE ILLUMINOTECNICA DELLE STRADE	35
4.1	Metodologia di lavoro	35
4.2	Analisi della viabilità	35
4.3	Classificazione degli ambiti urbani ed extraurbani	36
4.4	Requisiti illuminotecnici	37
4.5	Analisi e verifiche illuminotecniche	38
5	PIANO DI INTERVENTO	40
5.1	Metodologia di lavoro	40
5.2	Priorità di intervento	40
5.3	Individuazione delle sorgenti luminose	41
5.4	Azioni sulla alimentazione dei circuiti	44
5.5	Tipologie di intervento sui quadri elettrici	45
5.6	Tipologie di intervento sui corpi illuminanti	46
5.7	Analisi economica e risparmio energetico	48
6	PIANIFICAZIONE DI NUOVI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE	53

6.1	Quota annuale di incremento (IA)	53
6.2	Documentazione di progetto	53
6.3	Indicazioni per la verifica della conformità di progetto ai sensi della L.R. 17/09	55
7	PROGRAMMA DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI	58
7.1	Organizzazione della manutenzione	58
7.2	Riferimenti normativi e legislativi	60
8	CONCLUSIONI	63

1 INTRODUZIONE

1.1 Finalità del PICIL

In generale, il settore dell'illuminazione pubblica presenta caratteristiche tali da consentire la realizzazione di interventi di efficienza energetica, finalizzati alla riduzione dei consumi e dei costi energetici, al contenimento dell'inquinamento luminoso attraverso la limitazione del flusso disperso e al miglioramento del comfort e della sicurezza dei cittadini.

Per conseguire questi risultati nel Comune di Pozzonovo, il presente studio ha analizzato gli impianti di illuminazione pubblica con le seguenti finalità:

- valutazione del livello attuale di efficienza energetica degli impianti tramite il calcolo di indicatori di prestazione ed il loro confronto con adeguati valori statistici di riferimento;
- definizione degli interventi prioritari per il risparmio energetico, con particolare riferimento sia alla sostituzione degli apparecchi illuminanti esistenti dotati di lampade inefficienti (es. vapori di mercurio) con nuovi apparecchi cut-off dotati di lampade ad alta efficienza, sia alla regolazione degli impianti attraverso la riduzione del flusso luminoso;
- quantificazione dei costi di investimento, dei risparmi energetici ed economici e dei benefici ambientali derivanti dalla realizzazione delle misure di efficienza proposte.

La presente relazione illustra la metodologia di lavoro seguita nelle diverse fasi di svolgimento del Piano dell'Illuminazione per il Contenimento dell'Inquinamento Luminoso (PICIL) del Comune di Pozzonovo, nonché i principali risultati conseguiti. Ai sensi dell'articolo 1 della Legge Regionale Veneto 7 agosto 2009, n. 17, il PICIL intende promuovere:

- la riduzione dell'inquinamento luminoso e ottico, nonché la riduzione dei consumi energetici da esso derivanti;
- l'uniformità dei criteri di progettazione per il miglioramento della qualità luminosa degli impianti per la sicurezza della circolazione stradale;

- la protezione dall'inquinamento luminoso dell'attività di ricerca scientifica e divulgativa svolta dagli osservatori astronomici;
- la protezione dall'inquinamento luminoso dell'ambiente naturale, inteso anche come territorio, dei ritmi naturali delle specie animali e vegetali, nonché degli equilibri ecologici sia all'interno che all'esterno delle aree naturali protette;
- la protezione dall'inquinamento luminoso dei beni paesistici, così come definiti dall'articolo 134 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e successive modificazioni;
- la salvaguardia della visione del cielo stellato, nell'interesse della popolazione regionale.

1.2 Normativa di riferimento

A tale complesso normativo si rimanda per la verifica dei parametri utilizzati nella classificazione delle strade e nella valutazione dello stato di fatto. Esso sarà inoltre la base per la definizione progettuale dei singoli interventi di adeguamento e di nuova realizzazione di impianti di illuminazione pubblica e privata.

Normativa Tecnica:

- UNI 11248:2016: Illuminazione stradale - Selezione delle categorie illuminotecniche;
- UNI EN 13201-2:2016: Illuminazione stradale - Parte 2: Requisiti prestazionali;
- UNI EN 13201-3:2016: Illuminazione stradale - Parte 3: Calcolo delle prestazioni;
- UNI EN 13201-4:2016: Illuminazione stradale - Parte 4: Metodi di misurazione delle prestazioni fotometriche;
- UNI EN 12464-2:2014: Luce e illuminazione - Illuminazione dei posti di lavoro - Parte 2: Posti di lavoro in esterno UNI EN 12464-2;
- UNI EN 12899-1:2008: Segnaletica verticale permanente per il traffico stradale - Parte 1: Segnali permanenti;
- UNI EN 12899-2:2008: Segnaletica verticale permanente per il traffico stradale - Parte 2: Delineatori di ostacolo transilluminati (TTB);

- UNI 11431:2011 Luce e illuminazione - Applicazione in ambito stradale dei dispositivi regolatori di flusso luminoso;
- CEI 64-7 - Impianti elettrici di illuminazione pubblica;
- UNI EN 12193:2008: Luce e illuminazione - Illuminazione di installazioni sportive.

Normativa legislativa:

- Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285 – “Nuovo codice della strada”, pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale - Serie generale” n. 114 del 18 maggio 1992 (Supplemento ordinario n. 74);
- Comunicato Ministeriale LL. PP. del 12/04/1995 – “Direttive per la redazione, adozione ed attuazione dei piani urbani del traffico”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 146 del 24 giugno 1995 (Suppl. ordinario n. 77). Direttive emanate dal Ministero dei Lavori Pubblici in attuazione dell’art.36 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n.285;
- Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 5/11/2001 n. 6792 – “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade”, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale – Serie Generale del 04/01/2002 n. 3 (Suppl. Ordinario n. 5);
- Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 22/04/2004 “Modifica del decreto 5 novembre 2001, n. 6792, recante «Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade»”, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 25/06/2004 n. 147;
- Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 19/04/2006 - “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 170 del 24/07/2006;
- Legge Regione Veneto 7 agosto 2009, n. 17 - “Nuove norme per il contenimento dell’inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell’illuminazione per esterni e per la tutela dell’ambiente e dell’attività svolta dagli osservatori astronomici”.

1.3 Legislazione regionale

In Veneto il settore dell'illuminazione stradale pubblica e privata è regolamentato dalla legge regionale n. 17 del 7.08.2009 (BUR del 11/08/09 n.65) "Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici". Si sottolineano due aspetti importanti all'art. 5, comma 1, lettera a:

- *I Comuni entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge si dotano del Piano dell'illuminazione per il contenimento dell'inquinamento luminoso (PICIL), che è l'atto di programmazione per la realizzazione dei nuovi impianti di illuminazione e per ogni intervento di modifica, adeguamento, manutenzione, sostituzione ed integrazione sulle installazioni di illuminazione esistenti nel territorio comunale alla data di entrata in vigore della presente legge;*
- *Il PICIL risponde al fine del contenimento dell'inquinamento luminoso, per la valorizzazione del territorio, il miglioramento della qualità della vita, la sicurezza del traffico e delle persone, il risparmio energetico ed individua i finanziamenti disposti per gli interventi programmati e le relative previsioni di spesa.*

2 INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Pozzonovo è un comune di 3.571 abitanti della provincia di Padova, situato a sud del capoluogo. Il territorio si estende per 24,46 chilometri quadrati con una densità di 146 abitanti per chilometro quadrato. Il comune è diviso in diverse frazioni, le principali tra le quali Stroppare, Case Rezzole, Argine e Valli. Il territorio è pressoché pianeggiante con un'altitudine media di 6 m.s.l.m. Pozzonovo confina a sud con i comuni di Boara Pisani e Stanghella, ad est con Anguillara Veneta, ad ovest con Solesino e Tribano, e a nord con Monselice.

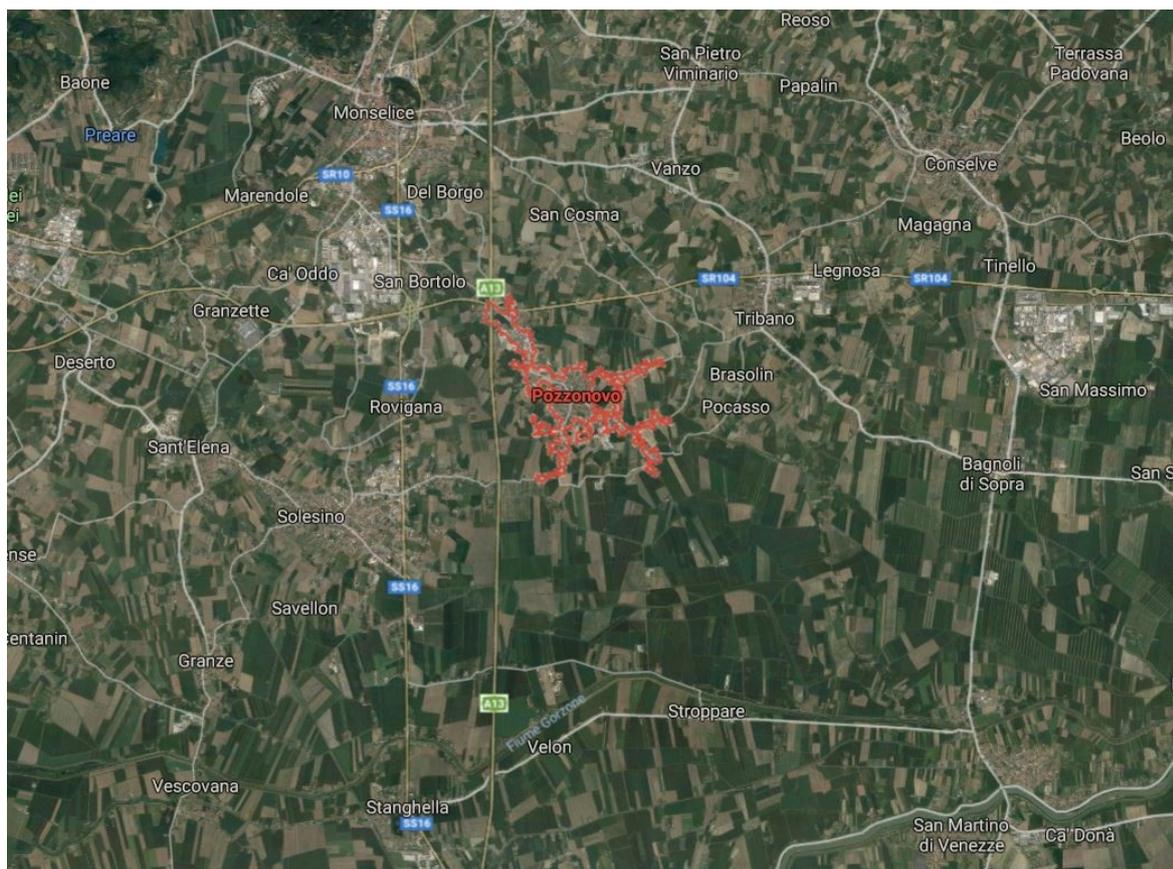


Figura 1 – Inquadramento generale (Fonte Google Maps)

2.1 Demografia

Dal 2001 ad oggi il Comune è passato da 3.445 residenti agli attuali 3.571. La variazione demografica % media annua (2012/2017) si attesta su un **-0.26 %**. Vi sono 1368 famiglie con un numero di componenti medi di 2,61 ed un'età media di 45,7. Nella distribuzione della popolazione il 49,0% sono maschi e il 51,0% sono femmine.

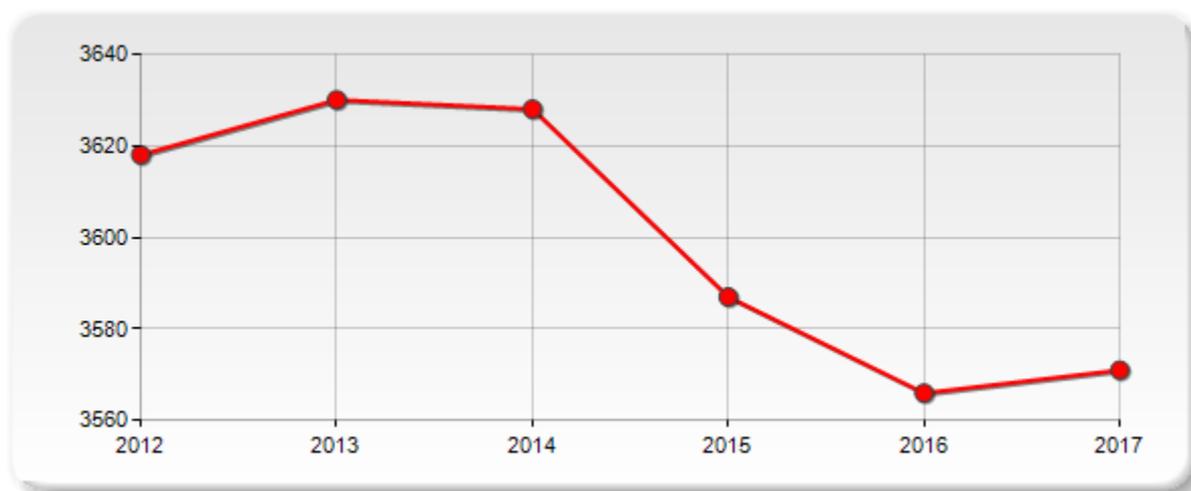


Figura 2 – Andamento della popolazione (fonte Urbistat)

2.2 Storia dell'illuminazione

Il Comune di Pozzonovo ha una media di ben 255 punti luce di proprietà pubblica ogni 1000 abitanti; questa densità di punti luce, maggiore rispetto alla media nazionale (120-150 p.l.), è dovuta principalmente alla collocazione di numerose abitazioni che sorgono lungo vie illuminate che si diramano dal nucleo abitato principale. L'illuminazione pubblica è andata espandendosi nel territorio definendo la situazione attuale e tale situazione rende fondamentale la riduzione dell'inquinamento luminoso prevista dal presente piano. I corpi illuminanti del comune di Pozzonovo sono per la maggior parte apparecchi installati nell'ultimo trentennio.

2.3 Inquinamento luminoso

L'inquinamento luminoso porta ad un aumento della brillantezza del cielo notturno con una perdita di percezione dell'Universo attorno a noi. In particolare si definisce Brillanza (o Luminanza) la grandezza che esprime il rapporto tra l'intensità luminosa di una superficie irraggiante e l'unità della superficie stessa. La perdita della qualità del cielo notturno costituisce un'alterazione di molteplici equilibri culturali, artistici, scientifici, sanitari, economici. La figura 3 mostra la brillantezza artificiale del cielo notturno allo zenith in notti limpide normali nella banda fotometrica V, ottenute per integrazione dei contributi prodotti da ogni area di superficie circostante per un raggio di 200 chilometri da ogni sito.

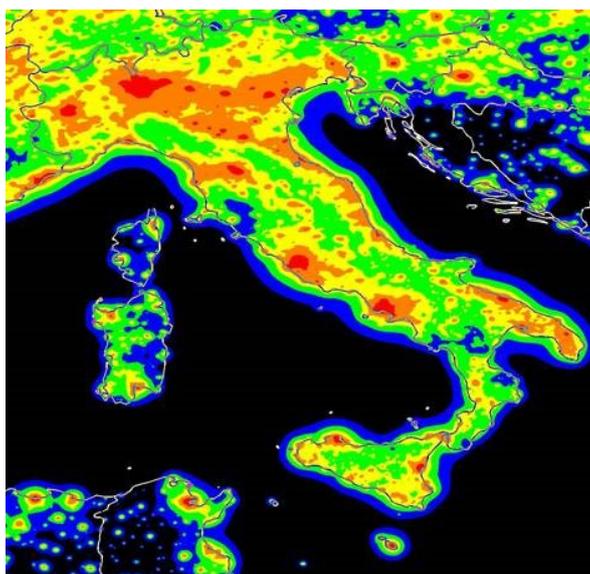


Figura 3 - Brillanza artificiale del cielo notturno a livello del mare

Nel territorio del Comune di Pozzonovo, in relazione ai dati dell'Istituto di Scienza e Tecnologia dell'Inquinamento Luminoso diffusi dall'ARPAV (figura 4), l'aumento della Luminanza totale rispetto la naturale si attesta tra il 300% ed il 900%. Si sottolinea come almeno il 25-30% del flusso luminoso degli impianti di illuminazione pubblica viene diffusa verso il cielo. La riduzione di questi consumi contribuirebbe alla diminuzione delle relative emissioni producendo anche un notevole risparmio energetico.

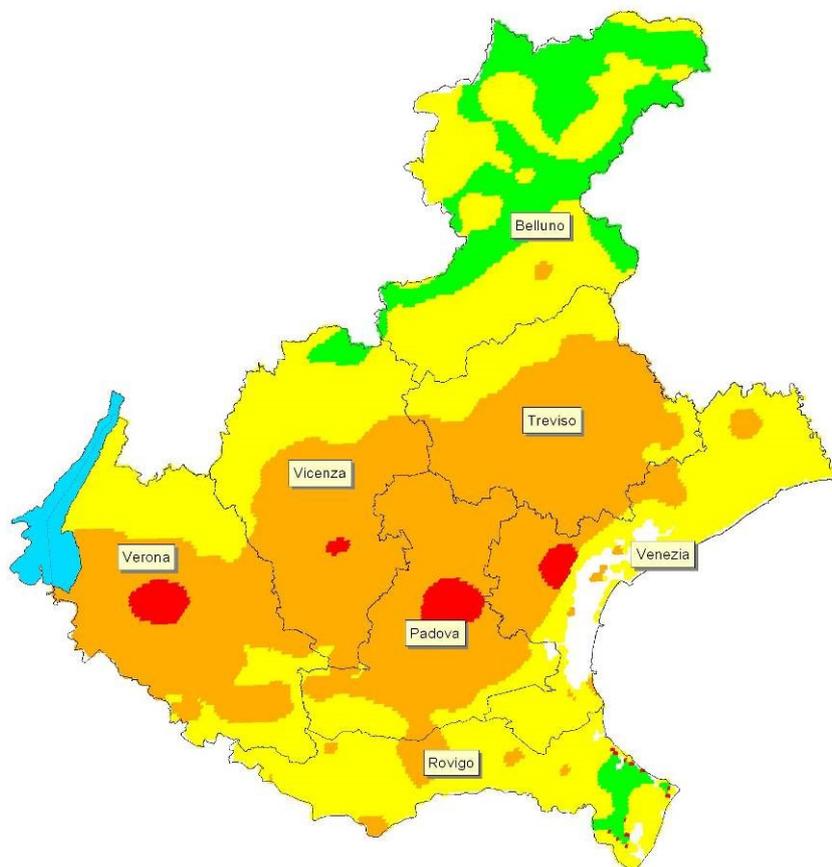


Figura 4 - Mappa della brillantezza relativa del cielo notturno – Fonte: Dati ISTIL adattati da ARPAV

2.4 Osservatori astronomici

Ai sensi della L.R. 17/2009 art. 8 comma 7 – Disposizioni in materia di osservatori astronomici, il territorio di Pozzonovo non ricade in alcuna delle fasce di rispetto degli osservatori astronomici presenti sul territorio della regione Veneto.

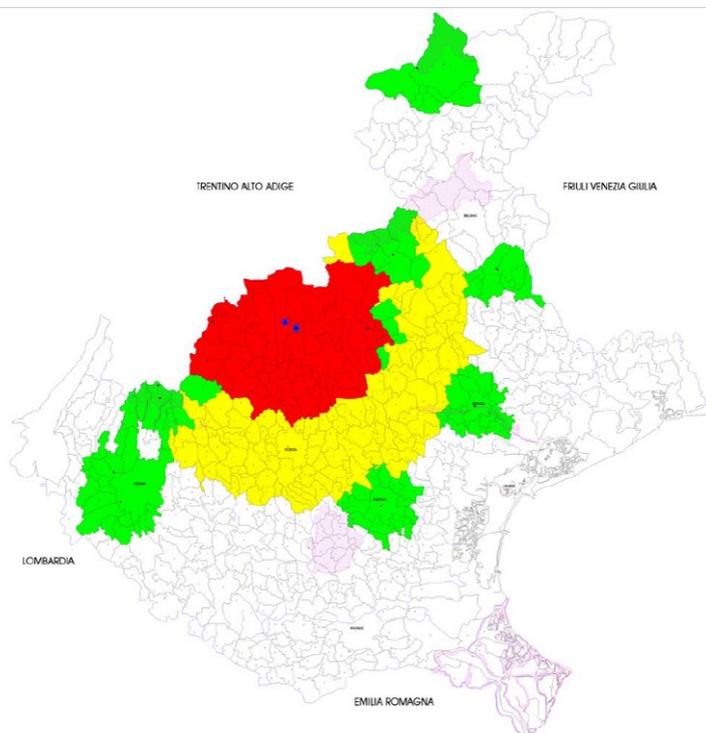


Figura 5 – Cartografia tematica delle zone di protezione per gli osservatori astronomici della Regione Veneto

2.5 Integrazione con altri piani territoriali

L'art. 5 della Legge Regionale n.17 del 2009 prevede che il Comune adegui il Regolamento Edilizio alle disposizioni della presente legge. Nell'Allegato A - Linee Guida per l'attuazione del P.I.C.I.L. sono contenute le specifiche per l'integrazione del Piano negli strumenti urbanistici comunali. Il presente piano persegue l'obiettivo di riduzione della brillantezza del cielo. Le indicazioni contenute dovranno essere armonizzate con il contenuto dei seguenti piani:

- P.A.T. - Piano di Assetto del Territorio di Pozzonovo;
- P.A.T.I. - Piano di Assetto del Territorio Intercomunale dei comuni di Boara Pisani, Granze, Monselice, Pozzonovo, Sant'Elena, Solesino, Stanghella e Vescovana.

2.6 Aree con sviluppo omogeneo

Il Piano dell'illuminazione per il Contenimento dell'Inquinamento Luminoso (P.I.C.I.L.) è l'atto di programmazione per la realizzazione, la modifica, l'adeguamento e la manutenzione di ogni impianto d'illuminazione; tale strumento, come previsto dalla L.R. 17 del 07 agosto 2009, art. 5 comma b, integrerà il Regolamento edilizio comunale (Allegato A). Per definire gli ambiti di progettazione degli impianti d'illuminazione si utilizzeranno le aree omogenee contenute nel Piano Regolatore Generale.

In particolare si definisce un quadro specifico di riferimento degli ambienti urbani come di seguito riportato:

- Centri storici e aree pedonali;
- Aree agricole e boschive;
- Aree commerciali;
- Aree residenziali;
- Aree rurali;
- Aree verdi;
- Aree industriali ed artigianali;
- Aree extraurbane;
- Aree a parcheggio;
- Aree sportive.

Per ogni area omogenea si riportano le seguenti osservazioni e considerazioni preliminari sulla tipologia di illuminazione.

Centri storici e aree pedonali

Particolare attenzione va riposta nel progetto di illuminazione dei centri storici. Risulta importante differenziare gli spazi considerando il rapporto tra spazi pubblici di intensa frequentazione e spazi a carattere vicinale. Questi tipi di ambienti necessitano di una ricerca illuminotecnica allo scopo di valorizzare l'estetica e l'ambientazione. Per i monumenti si predilige un'illuminazione dall'alto verso il basso mantenendo il flusso il più possibile sulla sagoma.

Aree agricole e boschive

L'illuminazione di queste aree deve risultare meno invasiva possibile, limitata alle effettive necessità dei tracciati viari principali e secondari.

Aree commerciali

In tali zone vanno comunque mantenute le prescrizioni minime di legge con particolare attenzione all'illuminazione delle insegne pubblicitarie. Vanno preferibilmente spente entro le ore 24 tutte quelle insegne di non specifico e necessario uso notturno pubblico. Per uso pubblico si intendono quelle delle forze dell'ordine, degli ospedali, dei medici. Per quanto riguarda le insegne di esercizi in genere con apertura notturna (come ad esempio quelle di alberghi, distributori di carburanti, ecc.) è consigliato l'uso di sistemi per la riduzione del flusso luminoso emesso. Se le insegne vengono illuminate con fari è vietato illuminarle dal basso verso l'alto.

Aree residenziali

Le principali aree residenziali si sviluppano nelle zone limitrofe al centro storico. Tali aree sono il risultato dell'espansione urbana nel territorio. In questi punti l'illuminazione deve essere prettamente funzionale dal punto di vista dell'efficienza energetica e dell'inquinamento luminoso. In ambiti prevalentemente residenziali si eviti il confronto diretto tra la luce e le facciate delle case, dirigendolo verso il basso o adoperando proiettori fascio asimmetrico, in particolare quando si è costretti a posizionare l'apparecchio illuminante vicino all'edificio.

Aree rurali

In questi tipi di zone va preso in considerazione, soprattutto in assenza di un consolidato sistema tradizionale di illuminazione pubblica, la necessità di minimizzare l'impatto architettonico del nuovo impianto.

Aree verdi

L'illuminazione di queste limitate aree deve assolvere a una funzione di valorizzazione e sicurezza per i fruitori.

Aree industriali ed artigianali

L'illuminazione di queste aree deve essere realizzata privilegiando aspetti di efficienza e funzionalità e ridotto impatto manutentivo evitando sovra illuminamenti. Va verificato il posizionamento di eventuali proiettori notturni per l'illuminazione dei piazzali.

Aree extraurbane

In ambiti extraurbani si deve limitare l'illuminazione alla sede stradale e valutare la reale percezione dei luoghi. Dovrà porsi attenzione per evitare fenomeni di abbagliamento a chi percorre la strada.

Aree a parcheggio

L'illuminazione dei parcheggi deve essere distinta secondo i contesti da illuminare. Se i parcheggi di piccole/medie dimensioni che si trovano lungo strade a traffico veicolare motorizzato, l'illuminazione deve integrarsi con continuità con quella della strada. Per impianti di grandi dimensioni utilizzare sistemi illuminanti posti su sostegni di altezza sino a 10-12 metri con corpi illuminanti tipo stradale o proiettori asimmetrici disposti con vetro piano orizzontale. Valutare l'utilizzo di torri faro con proiettori asimmetrici ad elevata asimmetria trasversale per ridurre le altezze.

Aree sportive

Questi tipi di impianti possono costituire una delle principali forme di inquinamento luminoso e ottico; verrà quindi verificata l'inclinazione dei corpi illuminanti esistenti e, se necessario, predisposto l'inserimento di appositi schermi che indirizzino il flusso luminoso sul campo sportivo, per evitare abbagliamenti e di dispersione di flusso luminoso anche verso l'alto.

3 STATO DI FATTO DELL'ILLUMINAZIONE

3.1 Metodologia di lavoro

Il lavoro ha preso avvio dal censimento dei punti luce attualmente presenti nel Comune. Il censimento ha riguardato:

- le sorgenti luminose (tipologia e potenza delle lampade);
- gli apparecchi illuminanti, classificati in base ad uno schema adottato e descritto;
- i sostegni (pali o mensole a parete) con misura delle altezze, degli eventuali sbracci e delle interdistanze;
- i quadri di alimentazione e le relative linee;
- le strade (tipologia e geometria) con misura della larghezza delle corsie, dei marciapiedi, delle piste ciclabili, ecc.

Il rilievo è stato esteso a qualsiasi tipologia di strada o di zona: dal centro storico alle frazioni, le strade urbane locali, le strade urbane di scorrimento, le strade extraurbane di scorrimento veloce, le zone periferiche isolate, i parcheggi e le aree ricreativo-sportive.

L'analisi delle condizioni attuali degli impianti di illuminazione pubblica è stata effettuata distinguendo le strade a traffico motorizzato, le strade ciclo-pedonali e quelle esclusivamente pedonali. La distinzione si è resa necessaria per tener conto dei diversi e specifici requisiti illuminotecnici raccomandati dalla normativa di settore.

Le informazioni tecniche acquisite nel corso dei sopralluoghi sono state riportate sulle tavole grafiche allegate alla presente relazione. Tutti i punti luce oggetto del rilievo sono stati fotografati e le fotografie sono state ordinate per quadro di competenza e strada.

I dati relativi alla tipologia e potenza delle lampade installate, nonché alla regolazione delle singole linee, sono stati forniti dall'Ufficio Tecnico e dal Manutentore degli impianti.

Come previsto dalla normativa il censimento comprende sia l'illuminazione di proprietà pubblica che l'illuminazione privata ritenuta significativa dal punto di vista dell'inquinamento luminoso.

3.2 Stato di fatto dell'illuminazione pubblica esistente

3.2.1 Parco lampade

Attualmente gli impianti di illuminazione presenti nel territorio comunale si compongono di **910** lampade, di cui **796** per la pubblica illuminazione. Le restanti **114** lampade sono a servizio di impianti sportivi o per l'illuminazione degli edifici. La Tabella 1 riepiloga in quantità e tipologia la composizione attuale del parco lampade di proprietà comunale.

Le sorgenti luminose installate sono principalmente lampade al sodio alta pressione (luce gialla) con potenze di 70, 100, 150, 250 e 400W (74,9% del totale). In misura inferiore sono presenti lampade agli ioduri metallici (16,8%), a LED (6,8%) e fluorescenti (1,4%).

La presenza di un 6,8% di lampade a LED denota come il processo di riconversione degli impianti sia già partito.

Tipologia di lampada	Potenza (W)	Num. lampade	Potenza totale (kW)
Sodio alta pressione (SAP)	70	255	17,85
	100	347	34,70
	150	66	9,90
	250	12	3,00
	400	2	0,80
Ioduri metallici (JM)	70	28	1,96
	100	30	3,00
	150	5	0,75
	250	4	1,00
	400	50	20,00
Fluorescenza (FLU)	2000	36	72,00
	52	13	0,68
LED	5	9	0,05
	14,5	4	0,06
	31	19	0,59
	35	2	0,07
	73	28	2,04
Totali	--	910	168,44

Tabella 1 – Attuale parco lampade con potenza nominale delle sorgenti luminose

La Figura 6 illustra la ripartizione percentuale del numero delle lampade in funzione della loro tipologia. Si fa notare come circa il 82% dell'intero parco lampade è composto da sorgenti luminose con buona efficienza energetica. Il 18% rimanente è rappresentato da lampade a media efficienza energetica.

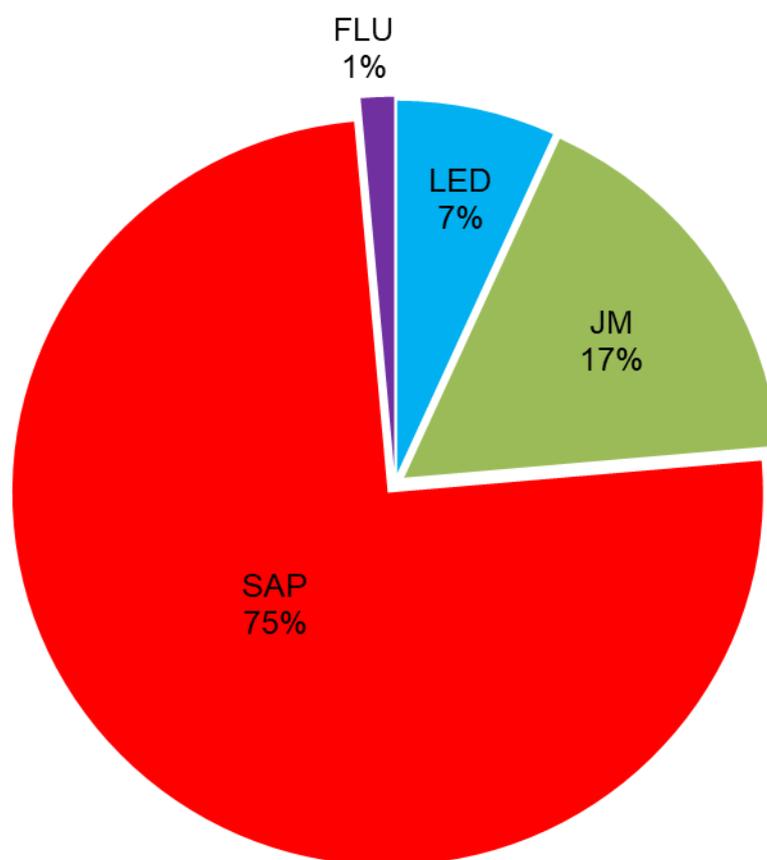


Figura 6 - Ripartizione del numero di lampade per tipologia

La Tabella 2 sintetizza ulteriormente il parco lampade tenendo conto del fatto che le lampade a scarica non sono in grado di funzionare senza ausiliari elettrici, responsabili in media di perdite nell'ordine del 15% della potenza delle lampade stesse.

Tipologia di lampada	Num. Lampade	Potenza tot. lampade (kW)	Potenza tot. lampade e ausiliari (kW)
Sodio alta pressione (SAP)	682	66,25	76,19
Ioduri metallici (JM)	153	98,71	113,52
Fluorescenza (FLU)	13	0,68	0,78
LED	62	2,81	2,81
Totali	910	168,44	193,29

Tabella 2 – Attuale parco lampade con potenza nominale delle sorgenti luminose e maggiorazione dovuta alle perdite elettriche degli alimentatori

La potenza media impiegata, escludendo gli impianti sportivi, è di circa 98 W che è un valore piuttosto ragionevole considerato l'utilizzo prevalente di lampade al sodio ad alta pressione le caratteristiche delle strade illuminante presenti nel territorio. Le proposte di adeguamento saranno quindi mirate ad interventi che, sfruttando le nuove tecnologie, permettano di ridurre tale media a valori attorno ai 50-60 W a fronte comunque di un incremento del flusso luminoso.

L'efficienza media è pari a circa 94 lm/W. Tale valore risulta piuttosto elevato e ciò è dovuto alla presenza di un buon numero di punti luce ad alta efficienza.

3.2.2 Tipologie di applicazione

La Tabella 3 riepiloga in quantità le tipologie di applicazioni degli apparecchi d'illuminazione pubblica, mentre la Figura 7 riporta le rispettive percentuali.

Si nota come l'illuminazione stradale, comprensivo di incroci, rotatorie e strade, rappresenti la gran parte del parco lampade con l'82% del totale. Il 9% dei corpi illuminanti, invece, viene utilizzato prettamente per l'illuminazione di impianti sportivi comunali. Il rimanente 9% viene utilizzato per l'illuminazione di parchi, dei parcheggi, di monumenti, di edifici e di percorsi pedonali.

Utilizzo corpo illuminante	N. Corpi ill.
Edifici/Monumenti	19
Stradale	744
Parcheggio	33
Pedonale	28
Imp. sportivi	86
Totali	910

Tabella 3 – Tipologia di applicazioni degli apparecchi d'illuminazione

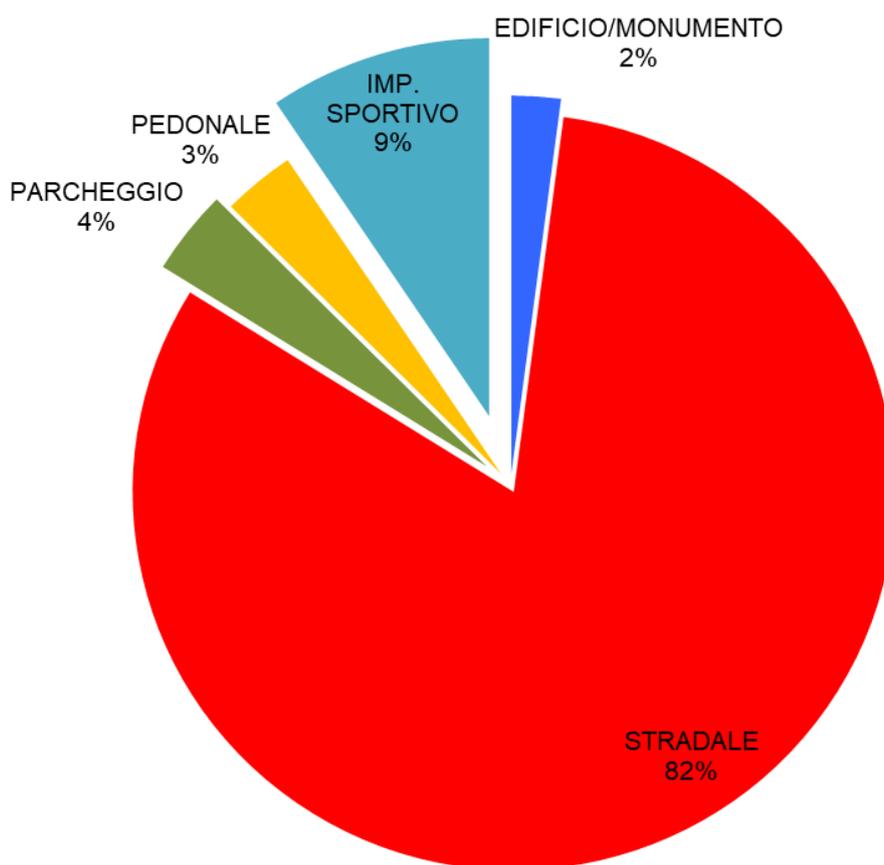


Figura 7 – Ripartizione dei Corpi Illuminanti secondo l'applicazione

3.2.3 Corpi illuminanti

Gli impianti di illuminazione presenti nel territorio si compongono di **910** corpi illuminanti (punti luce) di proprietà comunale.

Si individuano due principali tipologie di corpi illuminanti: armatura stradale e proiettori. Se le armature stradali sono per la maggior parte conformi alla normativa in materia di inquinamento luminoso, i proiettori sono spesso posizionati in maniera scorretta e necessiteranno di un intervento per la riduzione dell'inquinamento luminoso. Le tipologie più inquinanti, quali globi e funghi sono presenti in percentuali molto inferiori e saranno oggetti di un intervento di sostituzione.

La Tabella 4 riepiloga in quantità le tipologie di apparecchi, mentre la Figura 8 riporta le rispettive percentuali.

Tipologia dei Corpi illuminanti	Num. Corpi ill.
Armatura stradale	696
Proiettore	100
Tecnico	37
Globo	36
Arredo	17
Incasso	13
Fungo	11
Totali	910

Tabella 4 – Tipologia di apparecchi per l'illuminazione pubblica

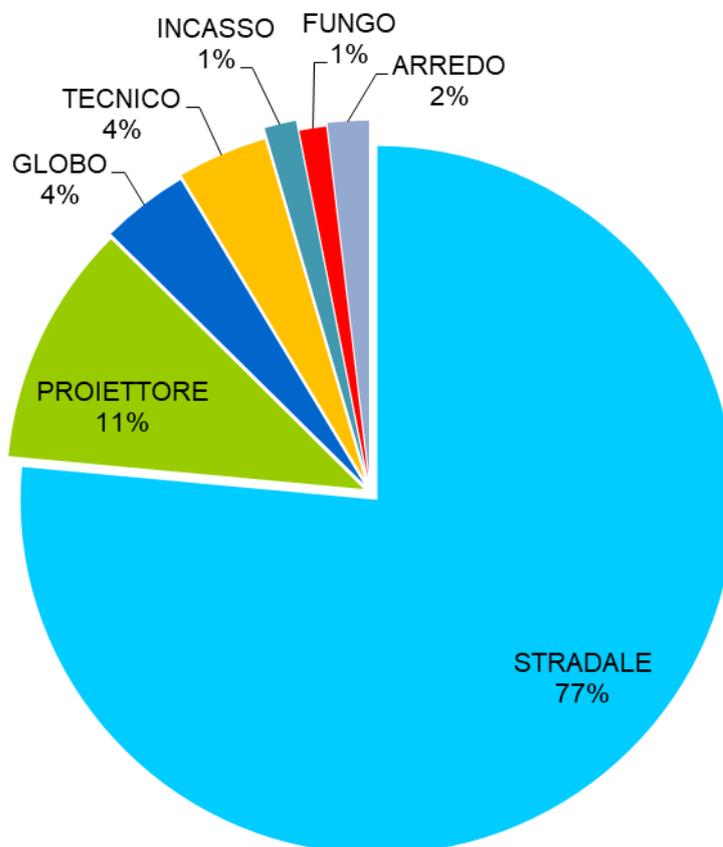


Figura 8 - Ripartizione delle tipologie di Corpi Illuminanti

Si rileva che:

il **77%** dei punti luce totali sono **armature stradali**. Circa il 98% di tali corpi è dotato di chiusura a vetro piano, mentre i rimanenti apparecchi hanno vetro curvo. Nell'ipotesi di una progressiva sostituzione delle armature stradali con nuove tipologie (a vetro piano trasparente) si consiglia di mantenere un'uniformità nel modello in modo tale da favorire l'economia di scala nelle operazioni di manutenzione e rendere omogenea e gradevole l'immagine del territorio dal punto di vista dell'illuminazione. Si fa notare che, dal punto di vista della normativa, risultano preferibili corpi senz'ottica, con lampada interna all'apparecchio, rispetto a corpi con vetro curvo, sicuramente più inquinanti. Ovviamente, come verrà meglio specificato nei successivi capitoli, gioca un ruolo fondamentale l'inclinazione dell'apparecchio che rende inquinante anche un corpo con ottica efficiente.



Figura 9 – Corpi illuminanti con armatura stradale

L' **11%** dei punti luce totali sono **proiettori**. Si può notare che tutti i proiettori sono dotati di chiusura con vetro piano. Questa tipologia di punto luce è prevalentemente usata per l'illuminazione decorativa o per gli impianti sportivi. I proiettori presenti nel territorio sono prevalentemente dotati di lampade al sodio ad alta pressione e solamente per l'illuminazione degli impianti sportivi vengono usate esclusivamente lampade agli ioduri metallici. Un numero limitato di apparecchi ha un'inclinazione pari a 0° , la maggior parte ha un'inclinazione che varia dai 30° a 80° . Preferibilmente si dovrebbero utilizzare torri-faro con proiettori con ottiche asimmetriche ed inclinazione 0° (vetro piano orizzontale) verso terra o torri-faro provviste di copertura che impedisca adeguatamente l'emissione di luce nell'emisfero superiore.



Figura 10 – Corpi illuminanti tipo proiettore

Il 4% dei punti luce presenti sono di **tipo tecnico**; tutti i corpi appartenenti a questa categoria sono cut-off. Tali corpi sono usati principalmente per l'illuminazione di parchi e zone pedonali. La maggior parte di tali corpi sono equipaggiati con lampade a ioduri metallici. Si ritiene che, i punti luce appartenenti a questa categoria, non necessitano la sostituzione con corpi più recenti, essendo conformi all'inquinamento luminoso. In futuro possono essere valutati interventi di sostituzione al fine di ridurre i consumi energetici.

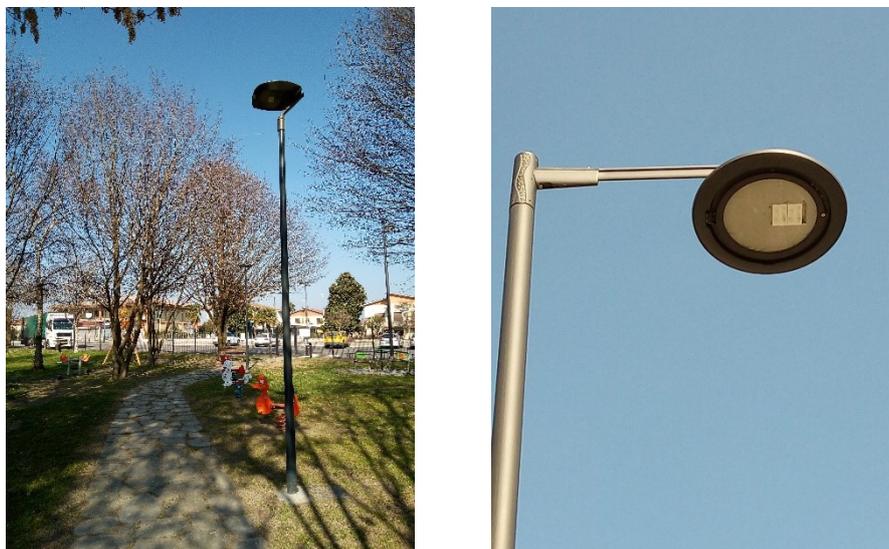


Figura 11 – Corpi illuminanti tecnici

Il 4% dei punti luce totali è di tipo a **globo**; questa tipologia di corpo è particolarmente inquinante, infatti lo stesso determina la dispersione di ingenti quantità di flusso luminoso verso l'alto e ai lati della sede stradale. Si rileva che alcuni di questi corpi sono dotati di schermatura per deviare il flusso luminoso; questi accorgimenti limitano l'inquinamento luminoso ma sicuramente non lo eliminano. Si ritiene che i globi presenti sul territorio debbano essere integralmente sostituiti.





Figura 12 – Corpi illuminanti tipologia globo

Il **2%** dei punti luce totali sono di tipo **arredo**. Tali corpi caratterizzano l'illuminazione di alcune strade del centro ed il giardino situato di fronte al municipio. La maggior parte sono con chiusura a vetro piano, mentre i rimanenti sono dotati di vetro curvo. Si prevede la sostituzione dei punti luce solo come intervento di efficientamento energetico.



Figura 13 – Corpi illuminanti tipo arredo

L'**1%** dei punti luce presenti sono di **tipo ad incasso**; questo tipo di corpi sono dotati di chiusura con vetro piano. Tali corpi caratterizzano più frequentemente l'illuminazione parchi e monumenti. La quasi totalità di questi corpi sono con incasso su pavimento. Per tali corpi si suggerisce di verificare che il fascio luminoso sia contenuto all'interno della sagoma del monumento. In caso contrario si prescrive che tali corpi vengano spenti entro la mezzanotte.



Figura 14 – Corpi illuminanti ad incasso

L'1% dei punti luce presenti sono di **tipo fungo**; tali corpi caratterizzano principalmente l'illuminazione di strade e parcheggi. Tutti i punti luce di questa categoria sono caratterizzati da lampade al sodio ad alta pressione. Si ritiene che gli apparecchi appartenenti a questa categoria debbano essere sostituiti.



Figura 15 – Corpi illuminanti a fungo

3.3 Analisi delle situazioni critiche

Il rilievo notturno dell'illuminazione ha evidenziato i seguenti elementi:

- non sono presenti nel territorio comunale impianti di grosse dimensioni di particolare impatto quali svincoli autostradali;
- l'illuminazione dei campi sportivi avviene mediante proiettori che, sebbene restino accesi solo per poche ore, presentano una consistente dispersione di luce oltre l'area di gioco;
- sono presenti dei proiettori utilizzati per l'illuminazione di monumenti che per condizioni di posa disperdono una buona quantità di luce verso l'alto;
- sono presenti un limitato numero di corpi illuminati (globi e funghi) che contribuiscono ad aumentare il livello di inquinamento luminoso;
- sono presenti impianti privati di medie dimensioni nell'area artigianale caratterizzati dalla presenza di proiettori con posizionamento non conforme alla normativa vigente.

3.4 Conformità alla L.R. Veneto 7 agosto 2009, n. 17

La normativa promuove, in primis, la riduzione dell'inquinamento luminoso nonché la riduzione dei consumi energetici da esso derivanti, la protezione dell'ambiente naturale e dell'attività di ricerca scientifica e divulgativa svolta dagli osservatori astronomici. Altro aspetto non trascurabile è l'uniformità dei criteri di progettazione per il miglioramento della qualità luminosa degli impianti e per la sicurezza della circolazione stradale. Proprio per tali motivi il piano prevede azioni sufficienti a garantire la riduzione dell'inquinamento luminoso e interventi finalizzati all'efficientamento energetico del patrimonio illuminotecnico; si ritiene che questa struttura possa garantire un approccio semplificato alla pianificazione degli interventi. La fattibilità di tali interventi sarà valutata dall'Amministrazione in base alle disponibilità economiche e ai risultati che si vogliono perseguire.

Dall'analisi dei punti luce si evince quanto segue:

- 749 corpi illuminanti (82% del totale) su 910 risultano conformi alla L.R. n. 17 del 2009;
- i restanti 161 punti luce (18%) dovranno essere obbligatoriamente messi a norma;
- 525 apparecchi (58%), anche se conformi alla normativa dell'inquinamento luminoso, possono essere sostituiti con corpi più efficienti mantenendo le posizioni attuali;
- 149 corpi illuminanti (16%) necessitano, per garantire livelli di illuminazione conformi alla normativa, di integrazione dei punti luce o della predisposizione di opportuna illuminazione.

3.5 Consumi di energia elettrica per l'illuminazione pubblica

Gli impianti sono suddivisi in 31 punti di consegna dell'energia elettrica per ciascuno dei quali si riportano, nell'Allegato C – Quadri elettrici, i dati e le informazioni principali. Delle utenze rilevate, 26 sono a servizio dell'illuminazione stradale, 3 risultano a servizio degli impianti sportivi e delle strutture ad essi connesse e 2 sono adibite all'illuminazione delle zone pedonali frontali al municipio e alla biblioteca comunale. Per quanto riguarda l'accensione 14 impianti sono dotati di interruttore crepuscolare, 14 sono dotati di orologio astronomico e 3 utenze devono essere attivate manualmente

(impianti sportivi). Per quanto riguarda la regolazione 16 impianti hanno funzionamento continuo, 4 presentano spegnimento alternato nelle ore notturne e 5 hanno un riduttore di flusso.

Il consumo di energia elettrica complessivo degli impianti di illuminazione pubblica a carico del Comune di Pozzonovo è di circa 314.516 kWh/anno e il costo in bolletta ammonta a 69.190 €/anno (IVA inclusa), per un prezzo medio di acquisto dell'energia elettrica pari a 0,220 €/kWh.

Il consumo energetico annuo per illuminazione pubblica è riassumibile nei seguenti parametri:

Parametro	Indice	
Consumo energetico annuo per illuminazione pubblica esterna per abitante	3.571 ab.	88,1 kWh/ab.
Consumo energetico annuo per illuminazione pubblica esterna per superficie comune	24,5 km ²	12.858 kWh/km ²
Consumo energetico annuo per illuminazione pubblica esterna per km stradale illuminato	27,5 km	11.437 kWh/km

Tabella 5 – Statistiche dell'illuminazione pubblica

Le utenze in Tabella 6 riportano valori di consumo e costo indicativi degli impianti rilevati. La verifica effettuata ai quadri elettrici aveva lo scopo di individuare eventuali carenze normative e lo stato di degrado. Le specifiche relative ai quadri rilevati sono contenute nell'allegato C – Quadri elettrici.

Le verifiche si sono limitate ad un esame a vista per accertare se l'impianto elettrico ha i requisiti necessari per ridurre il rischio elettrico al di sotto del limite accettabile facendo riferimento alle Norme CEI e alle disposizioni di legge.

Un impianto elettrico costituito a regola d'arte deve assicurare la protezione contro i contatti diretti e indiretti. La protezione contro i contatti diretti, secondo la Norma CEI 64-8, deve essere effettuata mediante l'isolamento delle parti attive (art. 412.1) e mediante involucri o barriere (art. 412.2). La protezione contro i contatti indiretti, secondo la Norma CEI 64-8, deve essere assicurata mediante

interruzione automatica dell'alimentazione (art. 413.1) e l'utilizzo di componenti elettrici di classe II o con isolamento equivalente (art. 413.2).

QUADRO	Indirizzo di fornitura dell'energia elettrica	Codice POD	Potenza [kW]	Consumi di energia elettrica [kWh/anno]	Importo (IVA compresa) [€/anno]
Q001	Via Karol Wojtyla	324132139	3	9.790,00	€ 2.153,80
Q002	Via San Pio X	355876721	6	23.409,00	€ 5.149,98
Q003	Via Cà Giovanelli	325013893	3	3.290,00	€ 723,80
Q004	Via Valli	325013701	1	3.183,00	€ 700,26
Q005	Via Valli	325013583	3	1.561,00	€ 343,42
Q006	Via Valli	302838089	1,5	5.042,00	€ 1.109,24
Q007	Via Tezzon	355876802	10	18.478,00	€ 4.065,16
Q008	Via Kolbe	312231824	6	13.987,00	€ 3.077,14
Q009	Via Pascoli	355876772	10	17.261,00	€ 3.797,42
Q010	Via Argine	325013290	3	3.319,00	€ 730,18
Q011	Via Fanzaghe	355876713	10	7.363,00	€ 1.619,86
Q012	Via Paraiso	355074935	0,5	3.633,00	€ 799,26
Q013	Via Vallese	325013249	3	10.421,00	€ 2.292,62
Q014	Via Fanzaghe	355876730	5	17.890,00	€ 3.935,80
Q015	Via Giotto	354948605	5	13.148,00	€ 2.892,56
Q016	P.tta Forgiatura	314323785	0	29.163,00	€ 6.415,86
Q017	Via Papa Giovanni XXIII	355876781	15	13.773,00	€ 3.030,06
Q018	Via Falcone e Borsellino	323517835	6	5.615,00	€ 1.235,30
Q019	Via Solco	355876811	10	8.658,00	€ 1.904,76
Q020	Via Solco	355876799	5	11.199,00	€ 2.463,78
Q021	Via Solco	316026231	3	11.329,00	€ 2.492,38
Q022	Via Favaro	355876829	5	22.416,00	€ 4.931,52
Q023	Via Leonardo da Vinci	355014266	6	21.155,00	€ 4.654,10
Q024	Via Moraro	non in funzione	3	-	€ 0,00
Q025	Var. Paraisa	324934260	15	36.052,00	€ 7.931,44
Q026	Via Vetta	355876756	3	3.381,00	€ 743,82
Q027	Municipio	non IP	-	-	-
Q028	Biblioteca	non IP	-	-	-
Q029	Via Favaro	non IP	-	-	-
Q030	Via G. Bosco	non IP	-	-	-

Q031	Via Val Corba	non IP	-	-	-
Totali			314.516,00	€ 69.193,52	

Tabella 6 – Dati identificativi dei punti di consegna degli impianti di illuminazione pubblica a carico del comune, consumi energetici e costi in bolletta

I quadri Q027 e Q028 sono allacciati al quadro generale del municipio e della biblioteca comunale, mentre i quadri Q029, Q030 e Q031 sono impianti sportivi. Il quadro Q024 di via Moraro che alimenta 22 punti luce di recente installazione non risulta funzionante.

3.6 Illuminazione privata o a carico di altri enti

Nel territorio sono stati rilevati diversi impianti di illuminazione non a carico del Comune di Pozzonovo in quanto di proprietà privata o gestiti da altri enti. Le aree servite sono varie zone residenziali, artigianali e commerciali.

Illuminazione aree commerciali e artigianali

In queste aree sono stati censiti corpi illuminanti sia di tipo stradale che proiettori preposti all'illuminazione di parcheggi, piazzali e depositi. Alcune aziende sono dotate di corpi cut-off conformi ai sensi di legge.

Per quanto riguarda i proiettori, nella maggioranza dei casi, si rileva un'installazione non conforme e si suggerisce di correggere l'inclinazione o di adottare proiettori con ottica asimmetrica qualora necessario.



Figura 16 – Illuminazione parcheggi e depositi di aree commerciali e artigianali

Illuminazione aree residenziali

Sul territorio comunale si è rilevato un discreto numero di corpi illuminanti di proprietà privata destinati, prevalentemente, all'illuminazione di zone private. In queste aree sono stati censiti, principalmente, corpi illuminanti di tipo tecnico, artistico, a globo e proiettori. La maggior parte è dotata di lampade a potenza ridotta con armature non cut-off fortemente inquinanti dal punto di vista della normativa vigente. Qualora si volesse ovviare a tali situazioni si dovrebbe procedere all'installazione di nuovi corpi cut-off dotati anche di sorgenti luminose più efficienti.

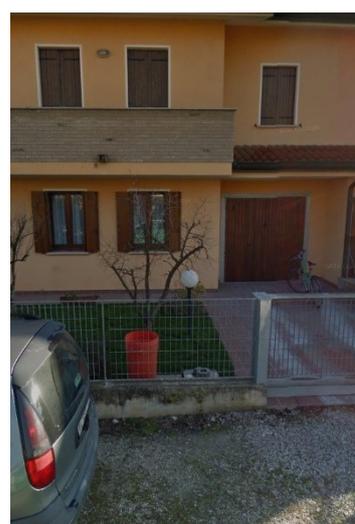


Figura 17 – Impianti di illuminazione su aree residenziali

In accordo con l'Amministrazione non sono previste ulteriori misure restrittive rispetto a quanto già previsto nel presente piano. L'ammodernamento dell'illuminazione privata avverrà con il coinvolgimento della cittadinanza attraverso incontri pubblici, seminari tecnici, la creazione di materiale promozionale e articoli di giornale. La sensibilizzazione ai temi di riduzione dell'inquinamento luminoso, le politiche di risparmio energetico, oltre all'entrata in vigore delle norme del piano provvederanno, nei prossimi anni, a realizzare il processo di rinnovamento dell'illuminazione del settore privato.

4 CLASSIFICAZIONE ILLUMINOTECNICA DELLE STRADE

4.1 Metodologia di lavoro

In mancanza di un Piano Urbano del Traffico, si è proceduto alla classificazione delle strade in sintonia con quanto riportato nei provvedimenti di legge e ss.mm.ii. indicati nello specifico paragrafo.

I risultati delle analisi effettuate si possono riassumere per compiti visivi:

A - Autostrade;

B - Strade extraurbane principali;

C - Strade extraurbane secondarie;

D - Strade urbane di scorrimento;

E - Strade urbane di quartiere;

F - Strade locali;

F-bis. Itinerari ciclopedonali.

In base alla normativa per ciascuna di queste categorie, valutandone le caratteristiche di viabilità nelle varie situazioni, è stata attribuita una categoria illuminotecnica.

4.2 Analisi della viabilità

Le vie di comunicazione principali sono costituite dalla A13, che costeggia l'abitato di Pozzonovo sul lato ovest, e dalla SR104, localizzata a nord dell'abitato di Pozzonovo. Nel tratto percorso sul territorio comunale, l'A13 è caratterizzata prevalentemente da due corsie per senso di marcia, mentre la SR104 è dotata di un'unica corsia per senso di marcia. L'accesso all'abitato avviene attraverso due strade provinciali, la SP37 e la SP84, che si incrociano al centro del paese. Lungo tali strade sono state individuate diverse zone di conflitto generate dalla presenza di svincoli, di incroci a raso e di attraversamenti pedonali.

Per la rappresentazione grafica si rimanda alla tavola della classificazione delle strade (T008).

4.3 Classificazione degli ambiti urbani ed extraurbani

Il “Nuovo Codice della Strada” (D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e s.m.i.) ha previsto la seguente classificazione delle strade sulla base delle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali:

- *tipo A*: autostrade;
- *tipo B*: strade extraurbane principali;
- *tipo C*: strade extraurbane secondarie;
- *tipo D*: strade urbane di scorrimento;
- *tipo E*: strade urbane di quartiere;
- *tipo F*: strade locali.

Sulla base delle indicazioni delle norme UNI 11248 e UNI EN 13201, ad ogni tipo di strada è assegnata una categoria illuminotecnica di ingresso per l'analisi dei rischi consultabile nell'Allegato D - Classificazione delle strade. Nella stesura del piano di intervento, considerando parametri di influenza, è stata associata, a ciascuna strada, una categoria illuminotecnica di progetto. Si sono successivamente valutate le condizioni di esercizio per procedere alla riduzione del flusso luminoso nelle diverse fasce orarie.

Si riporta nel seguito una breve descrizione delle categorie:

- *categorie M*: riguardano i conducenti di veicoli motorizzati su strade che consentono velocità di marcia medio-alte;
- *categorie C*: riguardano i conducenti di veicoli motorizzati e si riferiscono a zone di conflitto come strade in zone commerciali, incroci stradali di una certa complessità, rotonde e zone con presenza di coda;
- *categoria P*: riguarda pedoni e ciclisti su zone pedonali e piste ciclabili, corsie di emergenza e altre zone della strada separate o lungo la carreggiata di una via di traffico, strade urbane con un limite di velocità molto basso (minore di 30 km/h), strade pedonali, aree di parcheggio, cortili scolastici, ecc.

Come detto in precedenza la classificazione delle strade in funzione del tipo di traffico e il corrispondente indice della categoria illuminotecnica viene definita dalla norma UNI 11248:2016.

La norma in particolare individua le prestazioni illuminotecniche degli impianti di illuminazione atte a contribuire, per quanto di pertinenza, alla sicurezza degli utenti delle strade. Fornisce le linee guida per determinare le condizioni di illuminazione in una data zona della strada, identificate e definite in modo esaustivo, nella UNI EN 13201-2, mediante l'indicazione di una categoria illuminotecnica.

Le categorie illuminotecniche individuate per il Comune di Pozzonovo, in base ai vari tipi di strade classificate, sono rappresentate nell'elaborato grafico T008 – Classificazione strade.

Le categorie illuminotecniche del presente piano sono da ritenersi categoria di riferimento funzionali al P.I.C.I.L., in quanto la progettazione effettiva di ogni intervento dovrà avvenire comunque previa obbligatoria verifica e analisi dei rischi da parte del progettista.

4.4 Requisiti illuminotecnici

Come già evidenziato, a ciascuna categoria sono associati determinati requisiti illuminotecnici in funzione delle esigenze visive degli utenti. Con riferimento alle strade di categoria M, la tabella 7 indica i requisiti stabiliti dalla normativa vigente in termini di luminanza L minima, uniformità generale U_0 minima, uniformità longitudinale U_l minima e abbagliamento T_l massimo:

- *luminanza L (cd/m^2):* rappresenta il rapporto tra l'intensità luminosa emessa da una sorgente verso una superficie normale alla direzione del flusso e l'area della superficie stessa. La luminanza è legata alla quantità di luce riflessa dalla strada e fornisce un'indicazione di come può apparire una superficie stradale agli occhi degli utenti;
- *uniformità generale U_0 della luminanza:* è il rapporto tra i valori minimo e medio della luminanza della carreggiata destinata al traffico veicolare;
- *uniformità longitudinale U_l della luminanza:* è il rapporto tra i valori minimo e massimo della luminanza rilevati lungo l'asse della corsia dove tale rapporto è minimo;

- *abbagliamento fisiologico TI (%)*: è un indice percentuale che esprime l'impossibilità di percepire un ostacolo generata da un fastidio visivo proprio dei corpi illuminanti. Tale incapacità dipende dal "velo" creato all'interno dell'occhio da una eccessiva luminanza emessa dalla successione di apparecchi presenti nel campo visivo del conduttore.

Categoria	Luminanza del manto stradale della carreggiata in condizioni di manto stradale asciutto e bagnato				Abbagliamento debilitante	Illuminazione di contiguità
	Asciutto			Bagnato	Asciutto	Asciutto
	L [minima mantenuta] cd x m ²	U_o [minima]	U_l [minima]	U_{ow} [minima]	f_{T1} [massima] %	R_{EI} [minima]
M1	2,00	0,40	0,70	0,15	10	0,35
M2	1,50	0,40	0,70	0,15	10	0,35
M3	1,00	0,40	0,60	0,15	15	0,30
M4	0,75	0,40	0,60	0,15	15	0,30
M5	0,50	0,35	0,40	0,15	15	0,30
M6	0,30	0,35	0,40	0,15	20	0,30

Tabella 7 – Requisiti illuminotecnici delle strade di categoria M

Si fa notare che un'adeguata e uniforme luminanza della carreggiata e una sufficiente limitazione dell'abbagliamento costituiscono requisiti fondamentali affinché la strada sia chiaramente riconoscibile e si costituisca uno sfondo luminoso sul quale eventuali ostacoli risaltino per contrasto.

4.5 Analisi e verifiche illuminotecniche

Sulla scorta del rilievo effettuato dello stato di fatto e delle non conformità emerse rispetto alla Legge Regionale, si è proceduto ad una verifica illuminotecnica mirata.

Tale analisi ha lo scopo di evidenziare situazioni particolarmente anomale dal punto di vista delle prestazioni illuminotecniche e/o inefficienti dal punto di vista energetico. Questo consente di adottare criteri di priorità per gli interventi di adeguamento che si intendono proporre.

Le analisi illuminotecniche hanno preso avvio dall'individuazione delle cosiddette "composizioni": ciascuna composizione è ricorrente sul territorio e fa riferimento ad una specifica combinazione di corpo illuminante, lampada, sostegno e geometria del compito visivo.

Le composizioni sono state raggruppate per ovvie ragioni di sintesi, individuando le situazioni limite di soddisfacimento dei compiti visivi delle apparecchiature presenti sul territorio comunale; sulla base dei risultati quantitativi evidenziati sono state svolte le considerazioni per la verifica della conformità o meno dal punto di vista visivo e per la determinazione della priorità di intervento per le situazioni particolarmente difformi; il criterio utilizzato è di tipo qualitativo. Nel Comune sono state individuate 63 composizioni distinte.

Le caratteristiche delle composizioni rilevate sono riportate nelle schede allegate alla presente relazione (Allegato B – Schede Composizioni). La loro posizione è mostrata nelle Tavole T001-T007 (Rilievo punti luce - stato di fatto – disposizione punti luce). Le composizioni sono identificate con una lettera seguita da un numero progressivo (ad esempio A01).

5 PIANO DI INTERVENTO

5.1 Metodologia di lavoro

Il presente capitolo ha lo scopo di illustrare il piano operativo di intervento suddiviso per applicazione e per aree omogenee, con particolare riferimento ai nuovi impianti privati residenziali e al riassetto dell'illuminazione delle evidenze delle evidenze artistiche e storiche. L'obiettivo principale di tale documento è quello di individuare dei criteri guida comunali minimi per la futura illuminazione, per tipologie di impianti e per aree di applicazione.

L'integrazione dell'illuminazione pubblica e privata deve consentire di gestire al meglio il territorio, con una copertura graduale e misurata, evitando l'utilizzo di fonti che alterino e mettano in pericolo la percezione dell'ambiente.

Come indicato nella citata Legge Regionale sono state valutate le priorità di intervento in funzione di:

- conformità degli apparecchi ai valori di inquinamento luminoso emesso verso l'alto;
- conformità degli apparecchi ai valori di efficienza energetica perseguiti;
- conformità degli apparecchi al compito del campo visivo richiesto;
- conformità degli impianti ai livelli di efficienza energetica perseguiti;
- conformità degli impianti ai requisiti di sicurezza elettrica.

5.2 Priorità di intervento

Il piano di riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica del Comune di Pozzonovo individua tre livelli di priorità degli interventi, più un livello 0 attribuito alle situazioni conformi alla L.R. 17/09 che non richiedono azioni correttive. Di seguito un breve descrizione dei livelli di intervento:

- *Livello 1:* interventi che riguardano la sostituzione di impianti inquinanti o che evidenziano prestazioni illuminotecniche carenti. Gli interventi pertanto hanno una **priorità alta** e devono essere previsti nel breve periodo;
- *Livello 2:* punti luce conformi dal punto di vista dell'inquinamento luminoso che possono essere oggetto di interventi finalizzati al risparmio energetico. Tali interventi sono realizzabili nel breve periodo;
- *Livello 3:* gli interventi riguardano impianti conformi alla normativa dell'inquinamento luminoso che, per essere oggetto di interventi di risparmio energetico, necessitano di integrazioni nel numero di punti luce. Tali interventi sono caratterizzati da un costo di realizzazione elevato e dovranno essere programmati nel lungo periodo, compatibilmente con le disponibilità economiche dall'Amministrazione.

5.3 Individuazione delle sorgenti luminose

Dall'analisi effettuata sono state evidenziate le situazioni di non conformità e a ciascuna situazione è stata attribuita una priorità. In base a tale priorità sono stati individuati gli interventi, suggerendo una proposta tecnica volta ad individuare la componente economica indispensabile per una corretta programmazione.

È evidente che le ipotesi di intervento sono determinate da alcuni elementi essenziali:

- disponibilità economica dell'Amministrazione;
- lavori di messa a norma indispensabili per la sicurezza o un corretto funzionamento;
- grado di intervento che si vuole realizzare, se basato essenzialmente su una valutazione tecnica di tipo illuminotecnico ed energetico o riqualificando l'insieme con elementi di arredo urbano;
- tecnologie disponibili in fase di intervento e loro economicità.

Per la scelta della tipologia delle sorgenti luminose dovranno essere valutati diversi aspetti che si differenziano per:

- la resa luminosa a parità di potenza elettrica assorbita;
- colore della luce emessa (ad esempio: bianco, giallo, ecc.);
- resa cromatica, che indica le caratteristiche di una lampada per consentire l'apprezzamento delle sfumature di colore;
- vita media di funzionamento (ad es.: 1.000 ore, 6.000 ore, 12.000 ore, ecc.);
- valori di potenza unitaria che il mercato offre (50 W, 70W, 100 W, 125W, 150 W, 250 W, ecc.).

La scelta idonea delle lampade da utilizzare incide in modo considerevole sull'efficienza dell'intero sistema in senso energetico e funzionale.

Gli apparecchi a **LED** attualmente disponibili sul mercato non presentano più le problematiche del passato, legate al controllo delle correnti e delle tensioni di alimentazione e delle temperature di lavoro. Si evidenzia che i LED rappresentano sorgenti luminose molto efficienti ($100\div 120$ lm/W) e fortemente regolabili. La durata di vita pari a circa 50.000 ore permette di ridurre i costi di manutenzione. Ciò assicura un sensibile abbattimento degli interventi di manutenzione (comunque necessari per la periodica pulizia dei corpi illuminanti) e dei relativi costi. Un aspetto tecnico da non trascurare è rappresentato dalla temperatura di colore dei LED: sono oggi disponibili LED ad alta efficienza e bassa temperatura di colore (3.000 K), che emettono una gradevole luce bianco-calda.

Le sorgenti al **sodio alta pressione** rappresentano uno standard della pubblica illuminazione e sono ormai una tecnologia consolidata e diffusa. I principali vantaggi di tali lampade sono costituiti dal basso costo e dall'elevata efficienza ($80\div 90$ lm/W); per contro, esse hanno un basso indice di resa cromatica ed emettono una luce gialla. La regolazione può avvenire installando un alimentatore elettronico dimmerizzabile.

Le lampade agli **ioduri metallici** di ultima generazione, con bruciatore ceramico, sono caratterizzate da un'ottima resa cromatica, da una temperatura di colore intorno ai 2.800 K (luce bianca confortevolmente calda) e da un'efficienza energetica elevata, in linea con quella delle lampade al sodio alta pressione. Queste lampade, però, hanno una durata di vita ridotta e costi elevati. Tali lampade sono indicate per l'illuminazione di ambiti specifici; il loro uso diffuso e generalizzato sul territorio, pur valido dal punto di vista dell'efficienza energetica e della qualità della luce, non trova giustificazione economica.

Con riferimento al flusso emesso dagli apparecchi e all'inquinamento luminoso, si precisa che i LED costituiscono per loro natura sorgenti di luce unidirezionali (naturalmente verso il basso): dal punto di vista fotometrico, gli apparecchi sono classificati cut-off (schermati verso l'alto) e sono compatibili con la norma UNI 10819 "Luce e illuminazione – Impianti di illuminazione esterna – Requisiti per la limitazione della luminanza del cielo da luce artificiale". Una potenza installata nettamente inferiore a quella attuale garantisce un flusso efficace a terra pari o superiore (inteso come flusso nominale delle sorgenti meno la frazione del flusso che non esce dagli apparecchi, quella che esce ma è dispersa verso l'alto e/o ai lati e quella che, pur essendo diretta verso il basso, illumina inutilmente zone non appartenenti al compito visivo).

All'abbattimento della potenza installata si affianca la parzializzazione del flusso, estremamente agevole ed efficace con la tecnologia LED, secondo il profilo giornaliero ed annuale di funzionamento degli impianti. Il profilo di funzionamento prevede una parzializzazione degli impianti nelle ore di minor traffico (dal 100% al 50% della potenza elettrica assorbita) in particolare dopo la mezzanotte.

Non volendo entrare nel merito di possibili interventi che saranno oggetto di progettazione specifica da parte di progettista, in accordo con l'Amministrazione, il piano di intervento prevede uno scenario di intervento con l'utilizzo di corpi illuminanti LED.

A puro titolo esemplificativo, gli apparecchi a LED presi in considerazione nel presente piano di intervento sono illustrati nella Figura 18 e nella Figura 19.

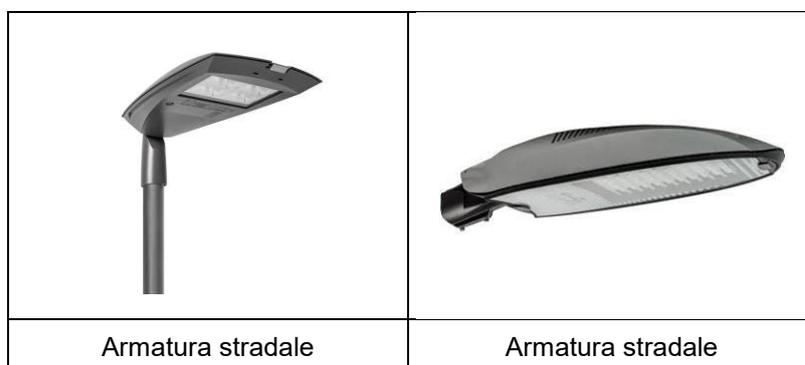


Figura 18 – Possibili armature stradali a LED adatte alla sostituzione di punti luce non conformi (modelli puramente indicativi)



Figura 19 – Possibili corpi tecnici a LED adatti alla sostituzione di punti luce non conformi (modelli puramente indicativi)

5.4 Azioni sulla alimentazione dei circuiti

Per tutti gli apparecchi di nuova installazione si intende prevedere una parzializzazione del flusso di tipo punto-punto secondo il profilo giornaliero ed annuale di funzionamento degli impianti. La tipologia di gestione di tale parzializzazione potrà essere individuata in fase esecutiva in un sistema di telecontrollo, sulla base di valutazioni economiche che lo giustificano.

In fase esecutiva andrà valutata l'opportunità alternativa di installare dei controllori di flusso in sostituzione dei quadri esistenti, in grado di agire sulla tensione di alimentazione di tutti i circuiti collegati. Tale diversa soluzione, pur essendo molto interessante dal punto di vista energetico, presenta delle incognite di tipo tecnico: affinché essa sia vantaggiosa, tutte le lampade devono essere già ad alta efficienza (quelle al mercurio hanno problemi di accensione, salvo inserire un dispositivo su ogni

apparecchio, ma ciò fa aumentare di molto i costi) e possibilmente tutte al sodio alta pressione per poter regolare la tensione a livelli più bassi (gli ioduri sopportano riduzioni minori). Inoltre, affinché il regolatore funzioni nella maniera ottimale, le cadute di tensione sulle parti terminali delle linee devono essere limitate, altrimenti vi sono problemi di spegnimento delle lampade in coda alla linea. Tuttavia l'installazione del regolatore di flusso oltre al risparmio energetico e alla riduzione dell'inquinamento luminoso consente di stabilizzare la tensione di alimentazione ed evitare così le sollecitazioni indesiderate alle lampade, aumentandone la vita media e riducendo gli interventi di manutenzione.

La valutazione va fatta nel quadro complessivo dell'intervento che si vuole realizzare e pertanto in questa fase viene privilegiata la soluzione con la parzializzazione punto-punto valutandone le implicazioni economiche che consentiranno altre scelte.

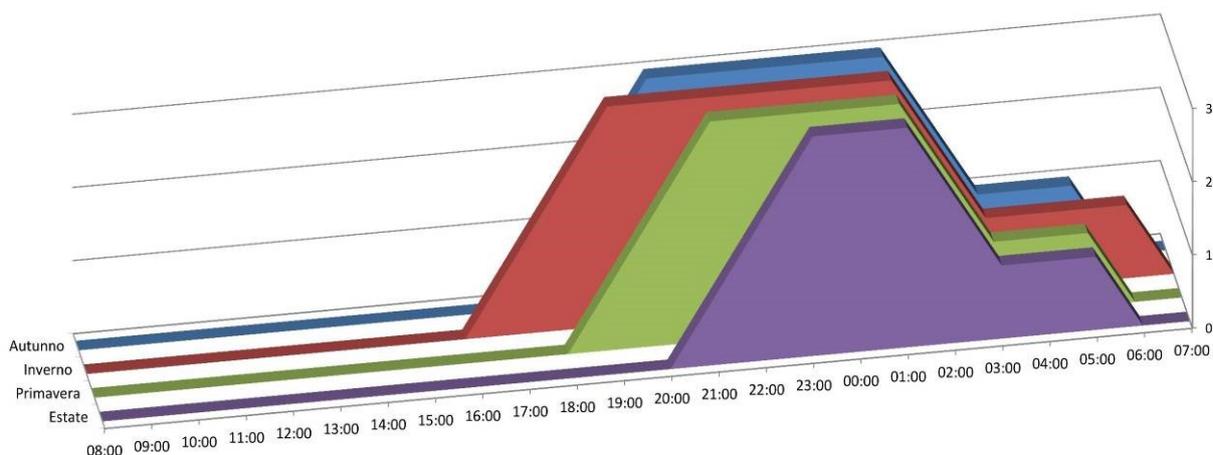


Figura 20 – Tipologia di profilo di funzionamento degli impianti

5.5 Tipologie di intervento sui quadri elettrici

Le specifiche relative ai quadri rilevati sono contenute nell'allegato C – Quadri elettrici. La verifica effettuata ai quadri elettrici aveva lo scopo di individuare eventuali carenze normative e lo stato di degrado. Come detto in precedenza le verifiche si sono limitate ad un esame a vista per accertare se l'impianto elettrico ha i requisiti necessari per ridurre il rischio elettrico al di sotto del limite accettabile

facendo riferimento alle Norme CEI e alle disposizioni di legge. Nell'allegato E – Piano di intervento sono descritti gli interventi necessari alla messa a norma degli impianti.

5.6 Tipologie di intervento sui corpi illuminanti

Gli interventi proposti riguardano principalmente la sostituzione delle tipologie di corpi illuminanti considerati inquinanti dal punto di vista luminoso. L'intervento prevede nella messa a norma di garantire anche i requisiti illuminotecnici di sicurezza. Il dettaglio dei singoli interventi è contenuto negli *Allegati E – Piano di intervento*, mentre la distribuzione planimetrica è riportata nella tavola *T010 Conformità alla legge e Piano di intervento* allegata alla presente relazione.

In linea generale il piano prevede di installare i nuovi apparecchi nelle stesse posizioni occupate dai punti luce esistenti, mantenendo gli interassi attuali. Nei casi in cui gli interassi attuali risultino eccessivamente elevati in rapporto alla geometria delle strade, si prevede la loro riduzione con conseguente aumento del numero di punti luce. Nel caso in cui le linee degli impianti risultassero obsolete è stato previsto il rifacimento delle stesse con una nuova distribuzione dei punti luce.

Di seguito sono descritte le tipologie di intervento adottate nel piano:

Ridurre inclinazione o predisporre proiettori asimmetrici

L'intervento prevede di verificare la possibilità di ridurre l'inclinazione dei proiettori mantenendo costante l'illuminazione; in caso contrario prevedere adozione di proiettori asimmetrici correttamente installati.

Sostituzione lampada con kit di retrofit

L'intervento di efficientamento di questi punti luce è rappresentato dalla sostituzione dell'attuale lampada con una piastra a led.

Sostituzione apparecchio

L'intervento di adeguamento di questi punti luce è rappresentato dalla sostituzione degli apparecchi illuminanti con nuovi corpi mantenendo invariata sia la posizione che l'altezza di installazione.

Sostituzione apparecchio, palo e plinto

L'intervento di adeguamento di questi punti luce è rappresentato dalla sostituzione degli apparecchi illuminanti e dei sostegni con nuovi apparecchi. Nella fase progettuale si dovrà verificare che i punti luce così modificati garantiscano il rispetto dei requisiti illuminotecnici delle strade al variare delle altezze di installazione.

Sostituzione apparecchio e riposizionamento della mensola

L'intervento di adeguamento di questi punti luce è rappresentato dalla sostituzione degli apparecchi illuminanti con nuovi apparecchi con il posizionamento del corpo illuminante ad un'altezza maggiore. Nella fase progettuale si dovrà verificare che i punti luce così modificati garantiscano il rispetto dei requisiti illuminotecnici delle strade al variare delle altezze di installazione.

Infittimento

L'intervento riguarda l'inserimento di nuovi punti luce per ridurre la distanza tra gli apparecchi.

Verificare fascio luminoso all'interno della sagoma del monumento

L'intervento prevede di controllare che il fascio luminoso dell'apparecchio sia contenuto all'interno della sagoma del monumento o della facciata dell'edificio. In caso contrario si prevede la sostituzione del corpo con proiettori a fascio concentrato.

Predisporre opportuna illuminazione

Sono situazioni particolari relative al posizionamento temporaneo di proiettori per l'illuminazione di grandi aree. L'illuminazione a norma di tali spazi necessitano di una progettazione dettagliata che esula dallo scopo del presente piano. In fase preliminare, in attesa della posa dei nuovi impianti di illuminazione, tali apparecchi dovranno essere rimossi.

5.7 Analisi economica e risparmio energetico

Il piano di intervento è uno strumento preliminare che permette valutazioni di ordine tecnico-economico sulla fattibilità della messa a norma degli impianti attuali. In accordo con l'Amministrazione comunale si è scelto, ove fosse necessario, che la sostituzione dei corpi illuminanti avvenga prevedendo uno scenario con tecnologia a LED. Tali soluzioni prefigurano delle azioni di progetto possibili, che vanno armonizzate con la reale messa a norma degli impianti, da svilupparsi in fase definitiva ed esecutiva. I contenuti del piano di intervento sono puramente indicativi e non vincolanti.

A fronte di un adeguamento dei livelli di illuminazione sulle strade, aree pedonali, parcheggi, ecc., con conseguente aumento della sicurezza, l'utilizzo dei nuovi apparecchi a LED riduce la potenza installata e i consumi energetici.

Nell'Allegato E – Piano di Intervento sono riportati i costi relativi alla messa a norma degli impianti secondo le specifiche della L.R. n.17/09 garantendo i requisiti illuminotecnici dei compiti visivi.

I costi di investimento riportati nell'allegato comprendono la rimozione e lo smaltimento dei punti luce esistenti e la fornitura e posa in opera di quelli nuovi (sostegni, apparecchi illuminanti, lampade e ausiliari elettrici). I costi includono inoltre la regolazione di tipo stand-alone dei nuovi apparecchi (programmabile secondo il profilo di funzionamento desiderato) ed escludono un'eventuale sistema di telecomando.

Nei casi di riduzione degli interassi attuali troppo elevati con conseguente aumento dei punti luce, i costi di investimento comprendono le opere civili ed elettriche relative all'allaccio dei nuovi apparecchi e la formazione della linea.

5.7.1 Risultati attesi

L'adeguamento proposto comporta la messa a norma di tutti gli impianti di proprietà comunale.

Lo scenario LED prevede una riduzione dei consumi di energia elettrica della pubblica illuminazione pari a circa 182.450 kWh/anno, circa il 50% del consumo attuale. Il risparmio annuale in termini economici è quantificabile in circa 40.000 euro.

Nella tabella 8 è riportato un confronto relativo ai consumi e ai costi di esercizio tra lo stato attuale e l'intervento proposto. Per il calcolo degli indici di efficienza energetica si considerano solamente punti luce alimentati dagli impianti di pubblica illuminazione, escludendo i campi sportivi e le utenze degli edifici.

	Stato attuale	Stato di progetto
Numero di punti luce	796	947
Potenza installata lampade e alimentatori (kW)	85,2	42,1
Consumo di energia elettrica (kWh/anno)	315.877	133.118
Prezzo di acquisto dell'energia IVA incl. (€/kWh)	0,220	0,220
Costo in bolletta (€/anno)	69.493	29.946
Ore equivalenti di accensione delle lampade (ore anno)	3.706	3.236
Potenza installata media per punto luce (W/p.l.)	107	44
Consumo annuo medio per punto luce (kWh/p.l.)	397	144
Costo in bolletta annuo medio per punto luce (€/p.l.)	87	32

Tabella 8 – Variazione degli indici di efficienza a seguito dell'intervento proposto per quanto riguardale utenze comunali di illuminazione pubblica

La valutazione avviene attraverso il confronto degli indici calcolati con valori statistici di riferimento, caratteristici di realtà simili al Comune di Pozzonovo in termini di dimensioni territoriali e numero di abitanti.

Le ore equivalenti di accensione delle lampade misurano il livello di regolazione degli impianti. Esse rappresentano il rapporto fra il consumo annuo di energia elettrica degli impianti e la potenza totale installata: all'aumentare del grado di regolazione, le ore equivalenti si riducono, in quanto diminuisce il consumo a parità di potenza installata. Per gli impianti non soggetti ad alcuna regolazione le ore equivalenti coincidono con quelle effettive di accensione delle lampade e sono pari a circa 4.200 ore/anno. Nel caso specifico del Comune di Pozzonovo le ore equivalenti risultano più basse in conseguenza della presenza dei regolatori di flusso e dello spegnimento alternato dei punti luce nelle ore notturne.

La potenza installata media per punto luce è un indice dell'efficienza energetica del parco apparecchi-lampade: a parità di flusso diretto sulla sede stradale, maggiori sono l'efficienza ottica degli

apparecchi e l'efficienza luminosa delle lampade e minore è la potenza installata delle lampade medesime. Valori nell'intorno di 100 W/p.l. (incluse le perdite degli alimentatori) sono tipici di una buona efficienza. L'obiettivo del piano è diminuire il costo annuo di ogni punto luce.

I rimanenti due indici in Tabella 8 (consumo e costo annuo medio per punto luce) sono una diretta conseguenza di quelli già analizzati: un impianto avente un parco di apparecchi e lampade efficiente con un buon grado di regolazione registra un basso consumo energetico e una bolletta "leggera". Gli indici del Comune di Pozzonovo sono stati ridotti operando prioritariamente sulla sostituzione degli apparecchi inquinanti con nuovi apparecchi cut-off e sorgenti luminose ad alta efficienza.

5.7.2 Costi di investimento

Il piano prevede interventi di efficientamento degli impianti di illuminazione pubblica e la messa a norma dei corpi illuminanti ai sensi della L.R. 17/09 con l'adeguamento dell'illuminazione alle normative della sicurezza stradale.

I costi per garantire la riduzione dell'inquinamento luminoso degli impianti di illuminazione pubblica del comune sono stimati in circa 83.000 euro. Ai costi di sostituzione dei singoli punti luce si sommano gli interventi per la messa in sicurezza dei quadri e delle linee elettriche per un totale di circa 126.000 euro.

La tabella 9 riepiloga il costo dei singoli interventi di messa a norma:

Tipologia di intervento	Numero corpi ill.	Costo IVA incl. (€)
Predisporre opportuna illuminazione	1	-
Sostituzione apparecchio	44	24.684,00
Sostituzione apparecchio e riposizionamento mensola	1	836,00
Sostituzione apparecchio, palo e plinto	28	41.338,00
Ridurre inclinazione o predisporre proiettori asimmetrici	82	15.334,00
Verificare fascio luminoso all'interno della sagoma del monumento	5	935,00

Intervento sui quadri elettrici	-	16.500,00
Intervento sulle linee elettriche	-	26.100,00
Totali	161	125.727,00

Tabella 9 – Valutazione dei costi di messa a norma per tipologia di intervento

Oltre alla messa a norma degli impianti non a norma si è valutata la possibilità di ridurre il consumo energetico a carico dell'Amministrazione. In alcuni tratti di strada si è dovuto intervenire riducendo il passo tra i punti luce. Il piano di intervento prevede l'installazione di 151 nuovi punti luce. Oltre agli interventi sui punti luce, si stimano circa 5.000 euro per la manutenzione dei quadri elettrici.

La tabella 10 riepiloga il costo dei singoli interventi di efficientamento energetico:

Tipologia di intervento	Numero corpi ill.	Costo IVA incl. (€)
Sostituzione apparecchio	495	312.587,00
Sostituzione apparecchio, palo e plinto	4	6.116,00
Sostituzione apparecchio e infittimento	300	375.930,50
Sostituzione lampada con kit di retrofit	26	17.028,00
Intervento di efficienza sui quadri elettrici	-	5.000,00
Totali	825	716.661,50

Tabella 10 – Valutazione dei costi di efficientamento energetico per tipologia di intervento

Gli interventi proposti prevedono una riduzione dei consumi a carico del comune (circa 182.000 kWh/anno) e generano un risparmio in bolletta pari a circa 40.000 euro/anno (IVA incl.). Tali interventi permettono di garantire la riduzione dell'inquinamento luminoso, la messa a norma degli impianti e di realizzare l'efficientamento energetico.

Il tempo di rientro degli interventi sopraindicati è pari a 21 anni.

La tabella 11 riepiloga i costi di intervento rispetto alle priorità di intervento. Si fa notare che per i livelli di priorità 1 e 2, rappresentativi degli interventi da pianificare nel medio-breve periodo, sono previsti investimenti pari a circa 466.460,00 euro. Per tali interventi il tempo di rientro degli interventi è pari a 13 anni.

Priorità di intervento	Numero corpi ill.	Costo IVA incl. (€)
Priorità 1 – Non conforme	161	125.727,00
Priorità 2 – conforme ma efficientabile	525	340.731,00
Priorità 3 – conforme ma efficientabile	300	375.930,50
Totali	986	842.388,50

Tabella 11 – Valutazione dei costi di intervento per priorità

5.7.3 Riduzione dei costi di manutenzione

L'installazione della tecnologia LED di ultima generazione, considerando la durata di vita dei LED pari a circa 50.000 ore (12 anni), permette una riduzione dei costi di manutenzione degli impianti.

Si stima che il Comune di Pozzonovo sostenga una spesa per la manutenzione (ordinaria e straordinaria) pari a circa 12.000 euro/anno iva inclusa. L'abbattimento degli interventi di manutenzione (comunque necessari per la periodica pulizia dei corpi illuminanti) considerando l'adozione di tecnologia LED per almeno 747 corpi illuminanti e la realizzazione di circa 151 nuovi punti luce è stimabile in circa 2.500 euro/anno.

6 PIANIFICAZIONE DI NUOVI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE

I requisiti minimi di progetto formano lo strumento con il quale l'Amministrazione Comunale pone dei limiti a chiunque si troverà ad operare nel suo territorio, sia per realizzare impianti di illuminazione pubblica, sia privati nell'ambito di aree residenziali, lottizzazioni, artigianali, ecc. Tale paragrafo è stato realizzato in accordo con le prescrizioni con la Legge Regionale 7.08.2009 n. 17 "Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici". Il P.I.C.I.L. costituisce l'atto di programmazione per la realizzazione dei nuovi impianti di illuminazione e per ogni intervento di modifica, adeguamento, manutenzione, sostituzione ed integrazione sulle installazioni di illuminazione esistenti nel territorio comunale.

6.1 Quota annuale di incremento (IA)

In armonia con i principi del Protocollo di Kyoto, come previsto dalla L.R. 17/09 art. 5 comma 3, i comuni devono verificare che la **quota annuale di incremento massima (IA)** sia minore dell'1% del consumo effettivo. Tale quota per il Comune di Pozzonovo è pari a circa **3.145 kWh/anno**. Solo in caso di interventi di efficientamento, previa adeguata e dettagliata contabilizzazione, la quota annuale di incremento (IA) potrà essere aumentata con l'effettivo risparmio di energia elettrica conseguito.

6.2 Documentazione di progetto

L'illuminazione esterna pubblica e privata di edifici, giardini, strade, piazze è soggetta alle disposizioni della L.R. 17/09 e s.m.i. che dispongono in materia di contenimento di tutti i fenomeni di inquinamento luminoso e di risparmio energetico.

In particolare, come previsto nell'Allegato A – Linee guida per l'attuazione del P.I.C.I.L., i professionisti incaricati della realizzazione dei progetti d'illuminazione, dovranno corredare la relazione illustrativa, della seguente documentazione:

- **dichiarazione di conformità del prodotto** alla L.R. 17/09 e s.m.i. (Allegato A4);

- **dichiarazione di conformità del progetto** alla L.R. 17/09 e s.m.i. (Allegato A2).

A fine lavori gli installatori rilasceranno **una dichiarazione di conformità dell'installazione** rispetto al progetto illuminotecnico ed ai criteri della L.R. 17/09 e s.m.i. (Allegato A3).

Secondo quanto definito dalla L.R. 17/09 e s.m.i. sono esclusi dal progetto illuminotecnico e quindi soggetti al solo deposito in comune della dichiarazione di conformità ai requisiti di legge rilasciata dall'impresa installatrice gli impianti di modesta entità o temporanei quali:

- a) sorgenti di luce internalizzate e quindi non inquinanti, quali gli impianti di illuminazione sotto tettoie, portici, sottopassi, gallerie e strutture similari, con effetto totalmente schermante verso l'alto (L.R. 17/09 articolo 9, comma 4, lettera a);
 - sorgenti di luce facenti parte di installazione temporanea, che vengano rimosse entro un mese dalla messa in opera, o che vengano spente entro le ore ventuno nel periodo di ora solare ed entro le ore ventidue nel periodo di ora legale (L.R. 17/09 articolo 9, comma 4, lettera b);
 - impianti che vengono accesi per meno di dieci minuti da un sensore di presenza o movimento, dotati di proiettori ad alogeni o lampadine a fluorescenza compatte o altre sorgenti di immediata accensione (L.R. 17/09 articolo 9, comma 4, lettera c);
 - per i porti, gli aeroporti e le altre strutture non di competenza statale, limitatamente agli impianti e ai dispositivi di segnalazione strettamente necessari a garantire la sicurezza della navigazione marittima e aerea (L.R. 17/09 articolo 9, comma 4, lettera d);
 - per le installazioni e per gli impianti di strutture, la cui progettazione, realizzazione e gestione sia regolata da specifica normativa statale (L.R. 17/09 articolo 9, comma 4, lettera e);
 - per gli impianti dotati di piccole sorgenti tipo fluorescenza, gruppi di led o di sorgenti simili, caratterizzati dai seguenti requisiti:
 1. in ciascun apparecchio, il flusso totale emesso dalle sorgenti non sia superiore a 1800 lumen;

2. ogni apparecchio emetta meno di 150 lumen verso l'alto;
 3. gli apparecchi dell'impianto d'illuminazione non emettano, complessivamente, più di 2.250 lumen verso l'alto;
- b) impianti di rifacimento, ampliamento e manutenzione ordinaria di impianti esistenti con un numero di sostegni inferiore a cinque;
- c) insegne pubblicitarie di esercizio non dotate di illuminazione propria, come indicate all'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, "Nuovo codice della strada" e successive modificazioni e al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada" e successive modificazioni, e quelle con superfici comunque non superiori a sei metri quadrati, installate con flusso luminoso in ogni caso diretto dall'alto verso il basso, realizzate secondo le prescrizioni di cui all'articolo 9, comma 2, lettera a) della L.R. 17/09;
- d) apparecchi di illuminazione esterna delle superfici vetrate, in numero non superiore a tre per singola vetrina, installati secondo le prescrizioni di cui all'articolo 9, comma 2, lettera a);
- e) insegne a illuminazione propria, anche se costituite da tubi fluorescenti nudi;
- f) installazioni temporanee per l'illuminazione di cantieri comunque realizzate secondo le prescrizioni di cui all'articolo 9, comma 2, lettera a).

Per chiunque realizzi impianti di illuminazione pubblica e privata in difformità alle disposizioni della L.R. 17/09 e s.m.i. è prevista una sanzione amministrativa come riportato all'art. 11 della medesima legge.

6.3 Indicazioni per la verifica della conformità di progetto ai sensi della L.R. 17/09

I progetti illuminotecnici che saranno presentati verranno valutati, dall'ufficio tecnico, sulla base delle indicazioni contenute in tabella.

Oggetto	Ambito	Cosa verificare	Limite
Apparecchi illuminanti	Generico	Intensità luminosa	< 0.49 cd per 1000 lumen a 90° e oltre
Lampade	Generico	Efficienza	> 90 lm/W
	Monumenti/Edifici Zone pedonalizzate	Indice di resa cromatica (Ra)	Ra > 65
Superficie illuminata	Stradale	Luminanza media	< 1 cd/mq
Impianti	Generico	Presenza dispositivi di riduzione del flusso luminoso	Riduzione in misura superiore al 30% rispetto al pieno regime di operatività, entro le ore ventiquattro
Alimentazione con pannelli fotovoltaici	Generico	Rendimento pannelli	≥ al 10%
Insegne	Generico	Tipo Illuminazione	Dall'alto verso il basso
		Flusso luminoso	< 4.500 lumen
	Non preposte alla sicurezza e ai servizi di pubblica utilità	Spegnimento	Alla chiusura dell'esercizio e entro le ore 24
Fari, Torri-faro e riflettori	Parcheggi, piazzali, cantieri, svincoli ferroviari e stradali, complessi industriali e grandi aree	Intensità luminosa	= 0 cd per 1000 lumen a 90° e oltre
		Tipo di proiettori	Asimmetrici
Edifici di interesse storico, architettonico, monumentale	Generico	Intensità luminosa	< 0.49 cd per 1000 lumen a 90° e oltre
		Potenza illuminazione	Spegnimento o riduzione almeno del 30% entro le ventiquattro
		Tipo illuminazione	Dall'alto verso il basso oppure se non realizzabile verificare: - luminanza media massima sulla superficie da illuminare 1 cd/m2 - illuminamento fino 15 lux - fasci di luce contenuti all'interno della sagoma

Tabella 12 – Indicazioni per la verifica della conformità di progetto

Allo scopo di predisporre impianti ad alta efficienza, fatte salve le indicazioni della tabella 12, impiegare, a parità di luminanza, apparecchi con:

- minor potenza elettrica;

- massimo interesse di punti luce;
- minor costo;
- minor interventi di manutenzione;
- rendimento superiore al 60%.

Per gli impianti di nuova realizzazione:

- il rapporto fra interdistanza e altezza delle sorgenti luminose non deve essere inferiore al valore di 3,7 (sono consentite soluzioni alternative in presenza di ostacoli o in quanto migliorativi per l'efficienza dell'impianto);
- utilizzare apparecchi lungo entrambi i lati della strada per luminanze di progetto superiori a $1,5 \text{ cd/m}^2$ o per carreggiate maggiori a 9 metri.

7 PROGRAMMA DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

Il P.I.C.I.L. (Piano dell'Illuminazione per il Contenimento dell'Inquinamento Luminoso) costituisce l'atto di programmazione per la realizzazione dei nuovi impianti di illuminazione e per ogni intervento di modifica, adeguamento, manutenzione, sostituzione ed integrazione sulle installazioni di illuminazione esistenti nel territorio comunale. Esso è stabilito dall'art. 5 della Legge Regionale 7.08.2009 n. 17 "Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici".

Il P.I.C.I.L. deve perseguire il contenimento dell'inquinamento luminoso, la valorizzazione del territorio, il miglioramento della qualità della vita, la sicurezza del traffico e delle persone, il risparmio energetico.

Il piano di manutenzione è necessario per prevenire avarie, guasti e disservizi. Viene redatto per programmare le operazioni di controllo, sostituzione o manutenzione di tutti i dispositivi che concorrono a formare il sistema di illuminazione pubblica.

7.1 Organizzazione della manutenzione

I controlli sulle apparecchiature e sui componenti vengono stabiliti pianificati in base alle indicazioni fornite dal progettista dell'impianto, da chi gestisce l'impianto, dai costruttori delle apparecchiature e da obblighi di legge o normative. Tale attività consente di conservare gli impianti di illuminazione in perfetta condizione.

Gli interventi manutentivi possono essere costituiti da:

- operazioni di manutenzione programmata: finalizzati a prevenire guasti o degrado;
- operazioni di manutenzione predittiva o secondo condizione: interventi nel momento di effettiva necessità;
- operazioni di manutenzione a guasto: interventi dopo che si è verificata la rottura del componente;
- operazioni di manutenzione di opportunità: sfruttando altre fasi di intervento.

Le operazioni di manutenzione, eseguite sulle apparecchiature non in tensione, sono regolamentate dalle vigenti normative di legge in materia e devono essere effettuate esclusivamente da personale autorizzato dotato di tutti i dispositivi di protezione personale previsti per legge, e della strumentazione minima prevista per tali tipi di interventi.

Gli interventi più comuni legati ad un uso normale e ordinario degli impianti di illuminazione sono i seguenti:

- sostituzione delle lampade;
- pulizia degli apparecchi di illuminazione;
- stato di conservazione dell'impianto;
- verniciatura e protezione della corrosione dei sostegni.

Gli interventi manutentivi devono essere coordinati in modo da minimizzare i costi d'intervento e massimizzare l'efficacia. Le modalità operative minime sono le seguenti:

- far corrispondere il cambio lampada con la pulizia dei vetri di protezione e chiusura;
- i quadri elettrici vanno puliti periodicamente, ogni anno, assicurando che i contrassegni conservino la loro leggibilità. Dovranno essere controllate le linee nei pozzetti e l'efficienza dei relè crepuscolari;
- manutenzione degli impianti elettrici mantenendo inalterate le caratteristiche;
- i sostegni metallici vanno tenuti sotto osservazione al fine di provvedere alla loro verniciatura quando necessaria. La verniciatura può essere prevista intorno ai cinque anni limitatamente per sostegni verniciati e periodi molto più lunghi, inferiore a 10 anni, per i pali in acciaio zincato.

Un particolare chiarimento è necessario nei confronti delle operazioni di cambio lampada:

- calcolare i tempi di accensione media annua dei singoli circuiti e confrontarli con le tabelle fornite dai produttori della vita media delle lampade installate;
- calcolare il costo dell'intervento di manutenzione come somma del costo della sorgente e del tempo medio di sostituzione della medesima;

- le sorgenti luminose mal sopportano sbalzi di tensione e frequenti cicli di accensione e spegnimento;
- non maneggiare le sorgenti luminose con le dita;
- non utilizzare le apparecchiature in condizioni differenti da quelli suggeriti dalla ditta costruttrice;
- l'utilizzo di sistemi di stabilizzazione della tensione migliora le performance, riduce i costi energetici ed aumenta la vita media delle sorgenti luminose.

Le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria possono essere svolte direttamente dalla Amministrazione Comunale, tramite proprio personale adeguatamente preparato o tramite servizio di ditta esterna; in ogni caso le attività devono essere programmate tramite un piano di intervento e adeguatamente registrate per le dovute analisi.

A tale scopo, esiste la possibilità di integrare la mappatura dello stato dell'impianto di illuminazione così come restituito dal presente piano su piattaforma digitale, implementando il database per una lettura immediata dei dati necessari a tale scopo.

7.2 Riferimenti normativi e legislativi

La sicurezza relativa alle attività di esercizio e conduzione di impianti elettrici, sono oggetto di norme tecniche UNI e CEI e sono anche disciplinate da leggi dello Stato (D.Lgs. 81/2008).

I principali provvedimenti legislativi e norme tecniche nazionali in vigore, di diretto interesse in materia di sicurezza degli impianti elettrici e che risultano più importanti ai fini della manutenzione degli stessi sono i seguenti:

- DPR 27 aprile 1955, n. 547 "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro";
- D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 62 "Attuazione delle direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro";
- D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 "Attuazione della direttiva 92/57 concernente le prescrizioni minime da attuare nei cantieri temporanei e mobili";

- D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 “Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici”;
- Legge 18 ottobre 1977, n. 791 “Attuazione della direttiva del Consiglio della comunità europea (72/23/CEE) relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione”;
- Legge 11 febbraio 1994 n. 109 “Legge Quadro in materia di lavori pubblici”;
- DPR 21 dicembre 1999 n. 554 “Regolamento di attuazione della Legge Quadro in materia di lavori pubblici del 11/02/94 n. 109”;
- Norma CEI 11-1 “Impianti elettrici con tensione superiore a 1 kV in corrente alternata”;
- Norma CEI 11-15 “Esecuzione dei lavori sotto tensione su impianti elettrici di categoria II e III in corrente alternata”;
- Norma CEI 11-15 “Esecuzione dei lavori sotto tensione su impianti elettrici di categoria II e III in corrente alternata”;
- Norma CEI 11-24 “Terminologia per gli attrezzi e gli equipaggiamenti usati per lavori sotto tensione”;
- Norma CEI 11-27 “Esecuzione dei lavori su impianti elettrici a tensione nominale superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua”;
- Norma CEI 11-27/1 “Esecuzione dei lavori elettrici. Parte 1: requisiti minimi di formazione per lavori non sotto tensione su sistemi di categoria 0, I, II e III e lavori sotto tensione su sistemi di categoria 0 e I”;
- Norma CEI 11-48 “Esercizio degli impianti elettrici”;
- Norma CEI 11-49 “Esercizio degli impianti elettrici (allegati nazionali)”;
- Norma CEI 64-8/7 “Impianti elettrici di illuminazione pubblica”;
- Norma CEI 64-8 “Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua”;

- Norma CEI 64-12 “Guida per l’esecuzione dell’impianto di terra negli edifici per uso residenziale e terziario”;
- Norma CEI 64-14 “Guida alle verifiche degli impianti elettrici utilizzatori”;
- Norma CEI 64-17 “Guida per l’esecuzione degli impianti elettrici sui cantieri”;
- Norma CEI 64-50 “Edilizia residenziale. Guida per l’esecuzione nell’edificio degli impianti elettrici utilizzatori e per la predisposizione per impianti ausiliari, telefonici e di trasmissione dati. Criteri generali”;
- Norma UNI 9910 “Manutenzione – terminologia sulla fidatezza e sulla qualità del servizio”;
- Norma UNI 10144 “Manutenzione – classificazione dei servizi di manutenzione”;
- Norma UNI 10145 “Manutenzione – definizione dei fattori di valutazione delle imprese fornitrici di servizi di manutenzione”;
- Norma UNI 10146 “Manutenzione – criteri per la formulazione di un contratto per la fornitura di servizi di manutenzione”;
- Norma UNI 10147 “Manutenzione – terminologia”;
- Norma UNI 10148 “Manutenzione – gestione di un contratto di manutenzione”;
- Norma UNI 10224 “Manutenzione – principi fondamentali della funzione manutenzione”;
- Norma UNI 10366 “Manutenzione – criteri di progettazione della manutenzione”;
- Norma UNI 10388 “Manutenzione – indici di manutenzione”;
- Norma UNI 10449 “Manutenzione – criteri per la formulazione e gestione del processo di lavoro”;
- Norma UNI 10584 “Manutenzione – Sistema informativo di manutenzione”;
- Norma UNI 10685 “Criteri per la formulazione di contratti global service”;
- Norma UNI 10874 “Criteri di stesura dei manuali d’uso e di manutenzione”.

8 CONCLUSIONI

L'analisi condotta ha evidenziato le caratteristiche dell'illuminazione pubblica del Comune di Pozzonovo. Per la maggior parte le strade di scorrimento e le frazioni periferiche sono illuminate con armature stradali. Le tipologie di sorgenti luminose più diffuse sono lampade al sodio ad alta pressione. Si è ipotizzato uno scenario di intervento a LED con la sostituzione di tutti i corpi illuminanti non a norma e la realizzazione di interventi di efficientamento energetico. Si prevede un costo di intervento di circa 795.000 € (IVA inclusa) per la sostituzione dei corpi non conformi, la messa a norma degli impianti e il risparmio energetico.

Più in generale il piano prevede interventi che consentono:

- l'incremento dei livelli di illuminazione sul compito visivo;
- l'abbattimento dell'inquinamento luminoso;

Le tecnologie installate nello scenario LED consentono:

- un risparmio energetico circa di 182.400 kWh/anno (pari a circa il 50% del consumo attuale);
- un risparmio economico in bolletta pari a 40.000 €/anno;
- un risparmio economico sulle spese di manutenzione pari a 2.500 €/anno;
- un beneficio ambientale in termini di emissioni evitate di CO2 pari a 84 ton/anno.