




- NUOVO ALLACCIO PEAD DE32/25
- DIAMETRO E MATERIALE RETE NON NOTI
- ELIMINARE ALLACCIO ESISTENTE

DESCRIZIONE TIPOLOGIA LAVORO	nuovo allaccio pead de32/25 (a seconda del diametro della rete individuata) e posa contatore dn15 a servizio di fontanella per cimitero. eliminare allaccio esistente 3/8", da cercare. Portare gelatubi.
PRESTAZIONE A CARICO DEL CLIENTE	utente predispone pozzetto 80x60 su sterrato e ricollega a valle con proprio idraulico privato
ORDINANZE	necessaria ordinanza di chiusura strada e divieti di sosta

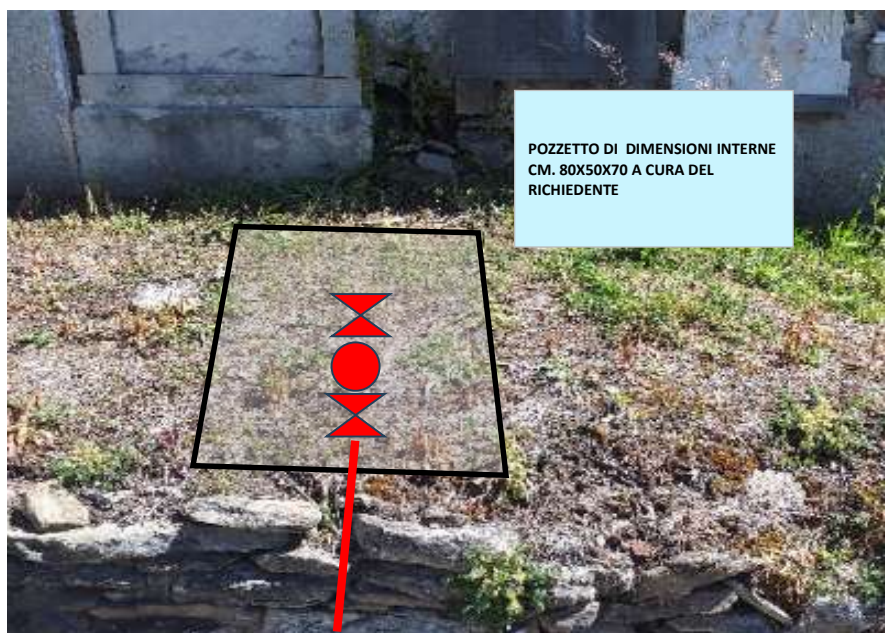

POZZETTO DI DIMENSIONI INTERNE
CM. 80X50X70 A CURA DEL
RICHIEDENTE